

C. JAIR DE JESÚS CAMPOS CARO
PRESENTE:

Por medio del presente y atendiendo a su requerimiento de información con folio 320595522000007, referente a situaciones relacionadas con el servicio de Alumbrado Público, se desglosan a continuación:

- 1.- Comisión Federal de Electricidad no pagó al municipio como tal una cantidad al Municipio, si no que realizó ajustes descontando al pago total un descuento de manera mensual.
- 2.- Sobre las diferencias en Derecho de Alumbrado Público, reitero que no se pagó una cantidad al Municipio, se descontó del pago de mensualidades en su mayoría 2021.
- 3.- Hasta el momento, no tenemos conocimiento sobre la situación que comenta, ya que en la fecha que menciona corresponde a otra administración.
- 4.- A la fecha, el saldo a favor del Municipio ya fue reembolsado de manera en que se disminuyó al saldo mensual, la cantidad correspondiente.
- 5.- Al momento no se adeuda saldo.
- 6.- No tuvimos conocimiento ni asesoría de que fuera posible hacerlo de esa manera.
- 7.- Se realizó en el año 2020.
- 8.- Si fue reintegrado a través de un saldo a favor del municipio.
- 9.- Fue realizado por CFE en colaboración de personal del Municipio.
- 10.- Se anexa copia del censo realizado.
- 11.- Confiamos en que se estén realizando de manera correcta, podemos decir, que a raíz del mencionado censo si se está pagando menos de lo que se venía cobrando.
- 12.- Confiamos en que el trabajo realizado por la CFE sea el más certero.

Quedando en la espera que la información sea completa a su requerimiento, así mismo, quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Teul de González Ortega, Zacatecas a 27 de Febrero de 2022



ALEJANDRO REYES RIVAS
TESORERO MUNICIPAL



BITACORA DE ACTIVIDADES CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONA ZACATECAS MUNICIPIO TEÚL DE GONZÁLEZ
ORTEGA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

| JMS. | TERRITORIAL | SECTOR | ID_CIRCUITO | MUNICIPIO | COLONIA_POBLACION | MEJIDOR | RPU | CUENTA | FECHA | LUM. | CARGA | CPD |
|------|-------------|--------|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------------|-------------------|------------|------|---------|-------|
| 1 | 2 | B | A5131605892800 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | PALO ALTO | 3AWA44 | 130081255670 | 21DP56J281550015 | 20/11/2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | A | A5131605249380 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | ED5644 | 130821100439 | 05DP58J017100980 | 24/11/2020 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | B | A5131605799200 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | EL TABLERO | 4FJ349 | 130081255686 | 23DP56J581770071 | 19/11/2020 | 7 | 0.8125 | 9.75 |
| 4 | 2 | B | A5131605815880 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | LA MONA | 84YP11 | 130081255700 | 21DP58J181510045 | 19/11/2020 | 1 | 0.05625 | 0.675 |
| 5 | 2 | B | A5131605818480 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | LAS PRESTAS | 80YP81 | 1300812556891 | 21DP58J181511040 | 19/11/2020 | 7 | 0.82875 | 9.945 |
| 6 | 2 | B | A5131605819780 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | LAS PRESTAS | 80YP82 | 1300812566412 | 21DP58J1815100471 | 19/11/2020 | 10 | 0.515 | 6.18 |
| 7 | 2 | B | A5131605816480 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | LOS BORDOS | 84YP09 | 1300812556885 | 21DP58J181510035 | 19/11/2020 | 2 | 0.175 | 2.1 |
| 8 | 2 | B | A5131605817320 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | RANCHO LOS SERRANOS | 84YP10 | 130081255718 | 21DP58J181510020 | 19/11/2020 | 3 | 0.1425 | 1.71 |
| 9 | 2 | B | A5131605900120 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | CAMINO A LA PRESA | N493CN | 130181100193 | 27DP58J021271010 | 20/11/2020 | 24 | 1.71 | 20.82 |
| 10 | 2 | B | A51316058885900 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | LA LOBERA | 0K888F | 1301308558883 | 21DP58J291580053 | 20/11/2020 | 6 | 0.26375 | 3.183 |
| 11 | 2 | B | A5131605886320 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | LA LOBERA | 20M12L | 1301308558675 | 21DP58J291580052 | 20/11/2020 | 4 | 0.30875 | 3.705 |
| 12 | 2 | B | A5131605887700 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | LA LOBERA | 80YP56 | 130081255661 | 21DP58J291250010 | 20/11/2020 | 1 | 0.21875 | 2.625 |
| 13 | 2 | B | A5131605884120 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | LAS PLAYAS | 8D479K | 130120355792 | 21DP58J615860010 | 20/11/2020 | 4 | 0.7125 | 8.95 |
| 14 | 2 | B | A5131605885300 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | LOS DESMONTES | 5A653G | 130150355843 | 21DP58J291290032 | 20/11/2020 | 3 | 0.11825 | 1.395 |
| 15 | 2 | B | A5131605889280 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | PALO ALTO | 858EVV | 130151055814 | 21DP58J281540093 | 20/11/2020 | 4 | 0.235 | 2.82 |
| 16 | 2 | B | A5131605860680 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | PALO ALTO | 51P979 | 130130655869 | 21DP58J281540212 | 20/11/2020 | 13 | 1.25 | 15 |
| 17 | 2 | B | A5131605882200 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | PALO ALTO | J2U992 | 130130655867 | 21DP58J281550072 | 20/11/2020 | 8 | 1.5875 | 19.05 |
| 18 | 2 | B | A5131605888540 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | RANCHO LOS LUNA | 80YP59 | 130081256421 | 21DP58J181500431 | 20/11/2020 | 2 | 0.275 | 3.3 |
| 19 | 1 | A | A5131605889040 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 09EJ91 | 130031155589 | 27DP58J021270910 | 20/11/2020 | 5 | 0.38 | 4.86 |
| 20 | 1 | A | A5131605901500 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 122EBC | 130091155924 | 27DP58J021271160 | 20/11/2020 | 28 | 1.98 | 23.52 |
| 21 | 1 | A | A5131605905400 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 22C837 | 130030756178 | 27DP58J021271835 | 20/11/2020 | 8 | 0.7 | 8.4 |
| 22 | 1 | A | A5131605902400 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 28NJ82 | 130110755903 | 27DP58J021271190 | 20/11/2020 | 7 | 0.3825 | 4.59 |
| 23 | 1 | A | A5131605907890 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 39FD52 | 130110355930 | 27DP58J021271380 | 20/11/2020 | 7 | 0.40375 | 4.845 |

Ramiro Gomez S.V



DIVISION DE DISTRIBUCION BAJO
ZONA ZACATECAS
DEP. DE PROCESOS COMERCIALES

Distribución

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------------|-------------------|------------|----|---------|--------|
| 4 | 1 | A | A5131605897960 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 40LT72 | 130090157003 | 27DP58.J021270480 | 20/11/2020 | 5 | 0.28625 | 3.435 |
| 5 | 1 | A | A5131605897540 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 40LT74 | 130090157011 | 27DP58.J021270155 | 20/11/2020 | 7 | 0.315 | 3.78 |
| 6 | 1 | A | A5131605907440 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 54V93N | 13013055935 | 27DP58.J021271900 | 20/11/2020 | 22 | 18.125 | 217.5 |
| 7 | 1 | A | A5131605903840 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 5P72N0 | 130010855898 | 27DP58.J021271950 | 20/11/2020 | 9 | 0.8625 | 7.95 |
| 8 | 1 | A | A5131605908320 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 7F688W | 130031155577 | 27DP58.J021270795 | 20/11/2020 | 9 | 0.8725 | 8.07 |
| 9 | 1 | A | A5131605908000 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 8NV657 | 130110355948 | 27DP58.J021271815 | 20/11/2020 | 9 | 0.73375 | 8.805 |
| 0 | 1 | A | A5131605897000 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 98XK37 | 130091155824 | 27DP58.J021271180 | 20/11/2020 | 4 | 0.14625 | 1.795 |
| 1 | 1 | A | A5131605903180 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 806Y24 | 130010659501 | 33DP58.J010330705 | 20/11/2020 | 8 | 0.8725 | 8.07 |
| 2 | 1 | A | A5131605978920 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 17NN98 | 130140355859 | 33DP58.J010332500 | 21/11/2020 | 21 | 2.5075 | 30.09 |
| 3 | 1 | A | A5131605971340 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 2N545R | 130041155630 | 20DP58.J020201850 | 21/11/2020 | 45 | 0.595 | 7.02 |
| 4 | 1 | A | A5131605970860 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 4LC473 | 130051100420 | 20DP58.J020201720 | 21/11/2020 | 16 | 0.69875 | 8.385 |
| 5 | 1 | A | A5131605969840 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 85V4U1 | 130130256024 | 20DP58.J020202440 | 21/11/2020 | 11 | 0.80625 | 9.875 |
| 6 | 1 | A | A5131605979520 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 9DF85 | 130010755710 | 27DP58.J021270025 | 21/11/2020 | 5 | 0.4375 | 5.25 |
| 7 | 1 | A | A5131605972540 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | D19E1B | 130010755752 | 20DP58.J020201200 | 21/11/2020 | 9 | 0.375 | 4.5 |
| 8 | 1 | A | A5131605978480 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | K64J46 | 130870600080 | 20DP58.J020220770 | 21/11/2020 | 7 | 0.49 | 5.88 |
| 9 | 2 | B | A5131606151340 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | HUITZILA | 24YP85 | 130081256323 | 38DP58.J093820770 | 23/11/2020 | 22 | 1.52375 | 18.285 |
| 0 | 2 | B | A5131606156880 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | HUITZILA | 24YP87 | 130081256353 | 38DP58.J093820550 | 23/11/2020 | 10 | 0.845 | 7.74 |
| 1 | 2 | B | A5131606148300 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | HUITZILA | 6J0M64 | 130081256307 | 38DP58.J093820895 | 23/11/2020 | 12 | 0.89375 | 10.725 |
| 2 | 2 | B | A5131606148640 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | HUITZILA | 6J1M84 | 130090455857 | 38DP58.J093810032 | 23/11/2020 | 7 | 0.8925 | 8.31 |
| 3 | 2 | B | A5131606148100 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | HUITZILA | 7G749C | 130091155622 | 38DP58.J093810083 | 23/11/2020 | 4 | 0.19875 | 2.385 |
| 4 | 2 | B | A5131606146960 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | HUITZILA | 80YP60 | 130081256293 | 38DP58.J093810591 | 23/11/2020 | 21 | 1.28875 | 15.465 |
| 5 | 2 | B | A5131606154820 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | HUITZILA | 82YP84 | 130081256340 | 38DP58.J093820595 | 23/11/2020 | 22 | 1.54875 | 18.685 |
| 6 | 2 | B | A5131606150260 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | HUITZILA | 82YP87 | 130081256315 | 38DP58.J093820845 | 23/11/2020 | 17 | 1.085 | 13.02 |
| 7 | 2 | B | A5131606154040 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | HUITZILA | 84PG28 | 130081256331 | 38DP58.J093820685 | 23/11/2020 | 9 | 0.385 | 4.62 |
| 8 | 2 | B | A5131606144980 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | HUITZILA | V980UG | 130081155631 | 38DP58.J093810026 | 23/11/2020 | 5 | 0.28625 | 3.435 |
| 9 | 2 | B | A5131606163840 | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | MILPILLAS | 40M93L | 130120555864 | 30DP58.J123010236 | 23/11/2020 | 3 | 0.11625 | 1.395 |



Ramiro Gomez Sux

DIVISION DE DISTRIBUCION BAJIO
ZONA ZACATECAS
DEP. DE PROCESOS COMERCIALES

distribución

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------------|-------------------|------------|-----|---------|--------|
| 50 | 2 | B | A513160623444Q | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | MILPILLAS | 1HE89F | 130081256392 | 30DP58J123021061 | 24/11/2020 | 4 | 0.675 | 10.5 |
| 51 | 2 | B | A513160623264Q | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | MILPILLAS | 2Y7D34 | 130081256374 | 30DP58J123020465 | 24/11/2020 | 27 | 1.69875 | 20.395 |
| 52 | 2 | B | A513160623600C | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | MILPILLAS | MSM062 | 130081256366 | 30DP58J123021211 | 24/11/2020 | 7 | 0.44 | 5.28 |
| 53 | 1 | A | A513160624358D | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | OLSLJ00 | 130010755949 | 33DP58J010331505 | 24/11/2020 | 31 | 2.425 | 29.1 |
| 54 | 1 | A | A513160625064D | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 286KXR | 130160156105 | 27DP58J021270125 | 24/11/2020 | 5 | 0.4375 | 5.25 |
| 55 | 1 | A | A513160625316D | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 2M75XG | 130891100036 | 20DP58J020201550 | 24/11/2020 | 22 | 1.61 | 21.72 |
| 56 | 1 | A | A513160625388D | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 2UG336 | 130010855731 | 20DP58J020200690 | 24/11/2020 | 12 | 0.9675 | 11.85 |
| 57 | 1 | A | A513160624710Q | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 3440TD | 130010755892 | 05DP58J017103320 | 24/11/2020 | 39 | 3.2575 | 39.09 |
| 58 | 1 | A | A513160625040Q | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | ED5600 | 130621100482 | 20DP58J020221660 | 24/11/2020 | 17 | 1.28375 | 15.405 |
| 59 | 1 | A | A513160625198Q | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | G095A0 | 130980455646 | 20DP58J020203600 | 24/11/2020 | 14 | 1.225 | 14.7 |
| 60 | 1 | A | A513160625130Q | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | P5300Y | 130010856036 | 20DP58J020220160 | 24/11/2020 | 14 | 1.225 | 14.7 |
| 61 | 1 | A | A513160624830Q | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | V35T90 | 130010755957 | 05DP58J017102730 | 24/11/2020 | 22 | 1.695 | 20.34 |
| 62 | 1 | A | A513160624914Q | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | VE4974 | 130681068178 | 05DP58J017101510 | 24/11/2020 | 5 | 0.4675 | 5.61 |
| 63 | 1 | A | A513160625274Q | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | Y658X3 | 130010855722 | 20DP58J020203690 | 24/11/2020 | 10 | 0.675 | 10.5 |
| 64 | 1 | A | A513160624280Q | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | Y871X2 | 130010755914 | 05DP58J017101300 | 24/11/2020 | 16 | 1.4 | 16.8 |
| 65 | 1 | A | A513160631768Q | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 0B4Y98 | 130691100095 | 05DP58J017100670 | 25/11/2020 | 13 | 1.09 | 12.96 |
| 66 | 1 | A | A513160631610Q | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 6A387G | 130010755931 | 33DP58J010330375 | 25/11/2020 | 18 | 1.575 | 18.9 |
| 67 | 1 | A | A513160631890Q | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 6G524D | 130050756352 | 33DP58J010330310 | 25/11/2020 | 9 | 0.73 | 8.76 |
| 68 | 1 | A | A513160631670Q | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | 92E5V | 130980455638 | 33DP58J010330520 | 25/11/2020 | 27 | 2.075 | 24.9 |
| 69 | 1 | A | A513160631920Q | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | B34K40 | 130891100108 | 33DP58J010331890 | 25/11/2020 | 9 | 0.7875 | 9.45 |
| 70 | 1 | A | A513160631740Q | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | DIRECTO | 130100365745 | 85DP58J010330015 | 21/11/2020 | 108 | 7.6075 | 91.29 |
| 71 | 2 | B | A5131606379672D | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | EL TABLERO | DIRECTO | 130920600116 | 85DP58J0580550010 | 19/11/2020 | 1 | 0.21875 | 2.625 |
| 72 | 2 | B | A5131606390070Q | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | LAS CANOITAS | DIRECTO | 130051156146 | 85DP58J070550010 | 19/11/2020 | 3 | 0.205 | 2.46 |
| 73 | 2 | B | A513160630250Q | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | ALAMITOS | DIRECTO | 130821200076 | 85DP58J160550010 | 19/11/2020 | 49 | 6.07375 | 72.885 |
| 74 | 2 | B | A513160630874Q | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | EL SERRANO | DIRECTO | 130870700287 | 85DP58J300650010 | 19/11/2020 | 13 | 0.63125 | 7.575 |
| 75 | 2 | B | A513160631044Q | TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | LOMA ALTA | DIRECTO | 130870500468 | 85DP58J310550010 | 19/11/2020 | 18 | 1.58875 | 19.085 |

Ramiro Gomez



TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.462035, -103.46114 TFA: 5A

RPU: 130891100095 MEDIDOR: 084Y68 CIRCUITO: A5131606317660 TENSION: 127/220

CUENTA: 05DP58J017100670 FECHA CENSO: 25/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 12 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.05

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|---------------------------------|-----------|-------------|------------|--------|--------------|
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 1 | 30 | 30 | 0.00 | 30 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 12 | 840 | 840 | 0.25 | 1,050 |
| TOTAL | 13 | 870 | 870 | | 1,080 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 1.08 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 12.96 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 394.11 |

Raimundo gomez c
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Firma]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|-----------|------------|------------|--------------|
| TOTAL | 13 | 870 | 870 | 1,080 |
| CARGA INSTALADA KW | 1.08 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 12.96 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 394.11 | | | |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|------------|---------|-----|----------|--------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 0B4Y68 | 130891100095 | 25/11/2020 | 13 | 1.0800 | 12.9500 | 20200111 | 12 | 1.0500 | 12.6000 | 1 | 0.0300 | 0.3600 | A5131606317660 |
| TOTAL COLONIA | | | 13 | 1.0800 | 12.9500 | | 12 | 1.0500 | 12.6000 | 1 | 0.0300 | 0.3600 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez C

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 13.0000 | 1.0800 | 12.9600 | 12.0000 | 1.0500 | 12.6000 | 1.0000 | 0.0500 | 0.3600 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4658661,-103.4601111 TFA: 5A

RPU: 130980455638 MEDIDOR: 932E5V CIRCUITO: A5131606316700 TENSION: 127/220

CUENTA: 33DP58J010330520 FECHA CENSO: 25/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 20 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.75

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 5 | 150 | 150 | 0.00 | 150 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 22 | 1,540 | 1,540 | 0.25 | 1,925 |
| TOTAL | 27 | 1,690 | 1,690 | | 2,075 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 2.08 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 24.90 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 757.21 |

Ramon Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|-------|----|-------|-------|-------|
| TOTAL | 27 | 1,690 | 1,690 | 2,075 |
|-------|----|-------|-------|-------|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 2.08 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 24.90 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 757.21 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|----------|-----|--------|------------|--------|--------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | FECHA A | LUM | CARGA | LUM | CARGA | CPD | |
| 932ESV | 130980455638 | 25/11/2020 | 27 | 2.0750 | 20200102 | 20 | 1.7500 | 7 | 0.3250 | 3.9000 | AS131606316700 |
| TOTAL COLONIA | | | 27 | 2.0750 | | 20 | 1.7500 | 7 | 0.3250 | 3.9000 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Barron gonzalez


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 27.0000 | 2.0750 | 24.9000 | 20.0000 | 1.7500 | 21.0000 | 7.0000 | 0.3250 | 3.9000 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

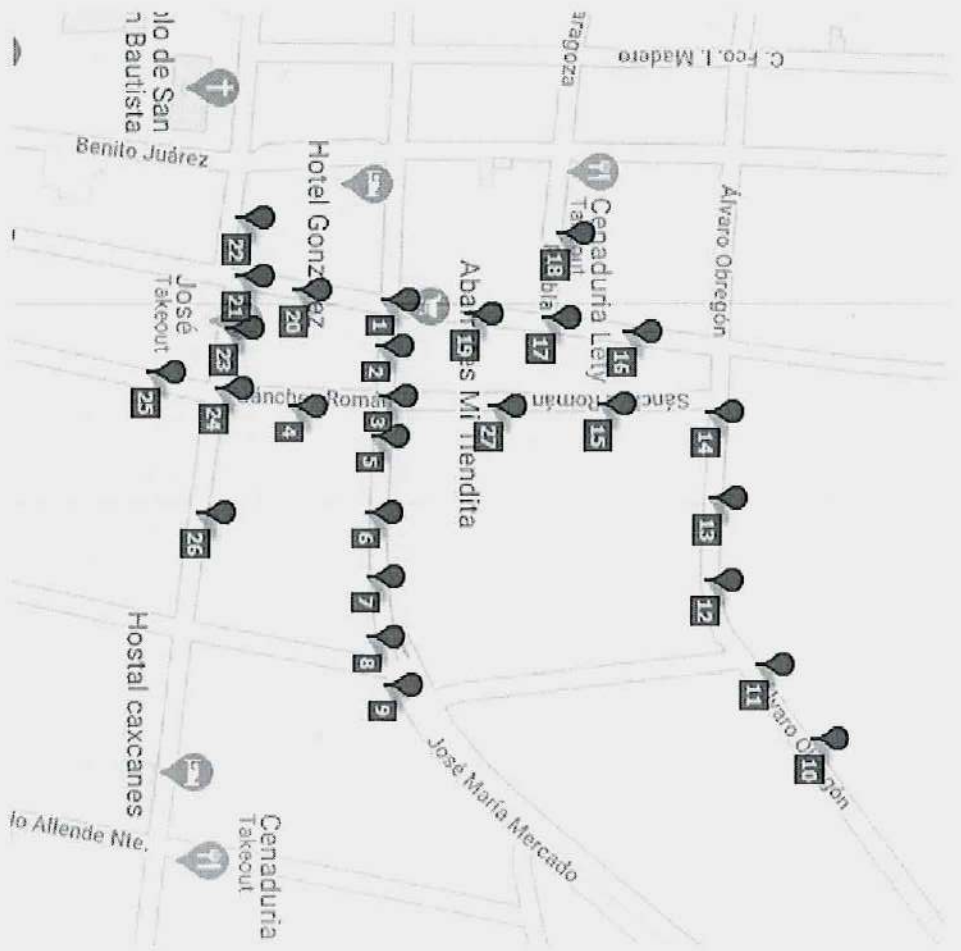

Rain noyá m e R C



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4690953, -103.4608216 TFA: 5A

RPU: 130050756352 MEDIDOR: 6G024D CIRCUITO: A5131606318800 TENSION: 127/220

CUENTA: 3BDP58J010330310 FECHA CENSO: 25/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 8 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.7

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 1 | 30 | 30 | 0.00 | 30 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 8 | 560 | 560 | 0.25 | 700 |
| TOTAL | 9 | 590 | 590 | | 730 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.73 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 8.76 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 266.39 |

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|-------|---|-----|-----|-----|
| TOTAL | 9 | 590 | 590 | 730 |
|-------|---|-----|-----|-----|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.73 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 8.76 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 266.39 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|------------|--------|-----|----------|--------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 6G024D | 130050756352 | 25/11/2020 | 9 | 0.7300 | 8.7600 | 20200103 | 8 | 0.7000 | 8.4000 | 1 | 0.0300 | 0.3600 | A5131606318800 |
| TOTAL COLONIA | | | 9 | 0.7300 | 8.7600 | | 8 | 0.7000 | 8.4000 | 1 | 0.0300 | 0.3600 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gómez C.

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.0000 | 0.7300 | 8.7600 | 8.0000 | 0.7000 | 8.4000 | 1.0000 | 0.0300 | 0.3600 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro yene ca





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4660021,-103.4608719 TFA: 5A

RPU: 130010755931 MEDIDOR: 6A387G CIRCUITO: A5131606316100 TENSION: 127/220

CUENTA: 33DP58J010330375 FECHA CENSO: 25/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 25 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2.188

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 18 | 1,260 | 1,260 | 0.25 | 1,575 |
| TOTAL | 18 | 1,260 | 1,260 | | 1,575 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 1.58 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 18.90 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 574.75 |

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|
| TOTAL | 18 | 1,260 | 1,260 | 1,575 |
| CARGA INSTALADA KW | 1.58 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 18.90 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 574.75 | | | |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|------------|---------|----------|---------|---------|----------------|
| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | CIRCUITO | | | |
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | | LUM | CARGA | CPD |
| 6A387G | 130010755931 | 25/11/2020 | 18 | 1.5750 | 18.9000 | 20200104 | 25 | 2.1880 | 26.2560 | -7 | -0.6130 | -7.3560 | A5131606316100 |
| TOTAL COLONIA | | | 18 | 1.5750 | 18.9000 | | 25 | 2.1880 | 26.2560 | -7 | -0.6130 | -7.3560 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | CPD |
| 18.0000 | 1.5750 | 18.9000 | 25.0000 | 2.1880 | 26.2560 | -7.0000 | -0.6130 | -7.3560 | -7.3560 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4633371,-103.4626202 TFA: 5A
RPU: 130891100109 MEDIDOR: B34K4D CIRCUITO: A5131606318200 TENSION: 127/220
CUENTA: 33DP58J010331890 FECHA CENSO: 25/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 9 | 630 | 630 | 0.25 | 788 |
| TOTAL | 9 | 630 | 630 | | 788 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.79 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 9.45 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 287.37 |

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|-------|---|-----|-----|-----|
| TOTAL | 9 | 630 | 630 | 788 |
|-------|---|-----|-----|-----|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.79 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 9.45 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 287.37 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | | CENSO 2020 | | | | SICOM | | | | DIFERENCIA | | | | CIRCUITO | |
|---|--------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|--------|--------|------------|--------|--------|-----|----------|--------|
| MEDIDOR | RPU | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| B34K40 | 130891100109 | 25/11/2020 | 9 | 0.7875 | 9.4500 | | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 9 | 0.7875 | 9.4500 | 9 | 0.7875 | 9.4500 |
| TOTAL COLONIA | | | 9 | 0.7875 | 9.4500 | | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 9 | 0.7875 | 9.4500 | 9 | 0.7875 | 9.4500 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro gomez s
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 9.0000 | 0.7875 | 9.4500 | 9.0000 | 0.7875 | 9.4500 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3277666,-103.6162544 TFA: 5A

RPU: 130081256382 MEDIDOR: 1H586F CIRCUITO: A5131606234440 TENSION: 127/220

CUENTA: 30DP58J123021081 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: MILPILLAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.6

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|-----------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 4 | 700 | 700 | 0.25 | 875 |
| TOTAL | 4 | 700 | 700 | | 875 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.88 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 10.50 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 319.31 |

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|--------------|----------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 4 | 700 | 700 | 875 |
|--------------|----------|------------|------------|------------|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.88 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 10.50 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 319.31 |



Plaza del pueblo



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3252003,-103.6158656 TFA: 5A

RPU: 130081256374 MEDIDOR: 2YT034 CIRCUITO: A5191606232640 TENSION: 127/220

CUENTA: 30DP58J123020465 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: MILPILLAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 16 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.4

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 1 | 45 | 45 | 0.25 | 56 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 11 | 330 | 330 | 0.00 | 330 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 15 | 1,050 | 1,050 | 0.25 | 1,313 |
| TOTAL | 27 | 1,425 | 1,425 | | 1,699 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 1.70 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 20.39 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 619.91 |

Bamiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|-------|----|-------|-------|-------|
| TOTAL | 27 | 1,425 | 1,425 | 1,699 |
|-------|----|-------|-------|-------|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 1.70 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 20.39 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 619.91 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: MILPILLAS | | CENSO 2020 | | | | SICOM | | | | DIFERENCIA | | | |
|---|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|---------|------------|--------|--------|----------------|
| MEDIDOR | RPU | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | CIRCUITO |
| 2YT034 | 130081256374 | 24/11/2020 | 27 | 1.6988 | 20.3850 | 20200303 | 16 | 1.4000 | 16.8000 | 11 | 0.2987 | 3.5844 | A5131606232640 |
| TOTAL COLONIA | | | 27 | 1.6988 | 20.3850 | | 16 | 1.4000 | 16.8000 | 11 | 0.2987 | 3.5844 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 27.0000 | 1.6988 | 20.3850 | 16.0000 | 1.4000 | 16.8000 | 11.0000 | 0.2987 | 3.5844 | 11.0000 | 0.2987 | 3.5844 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

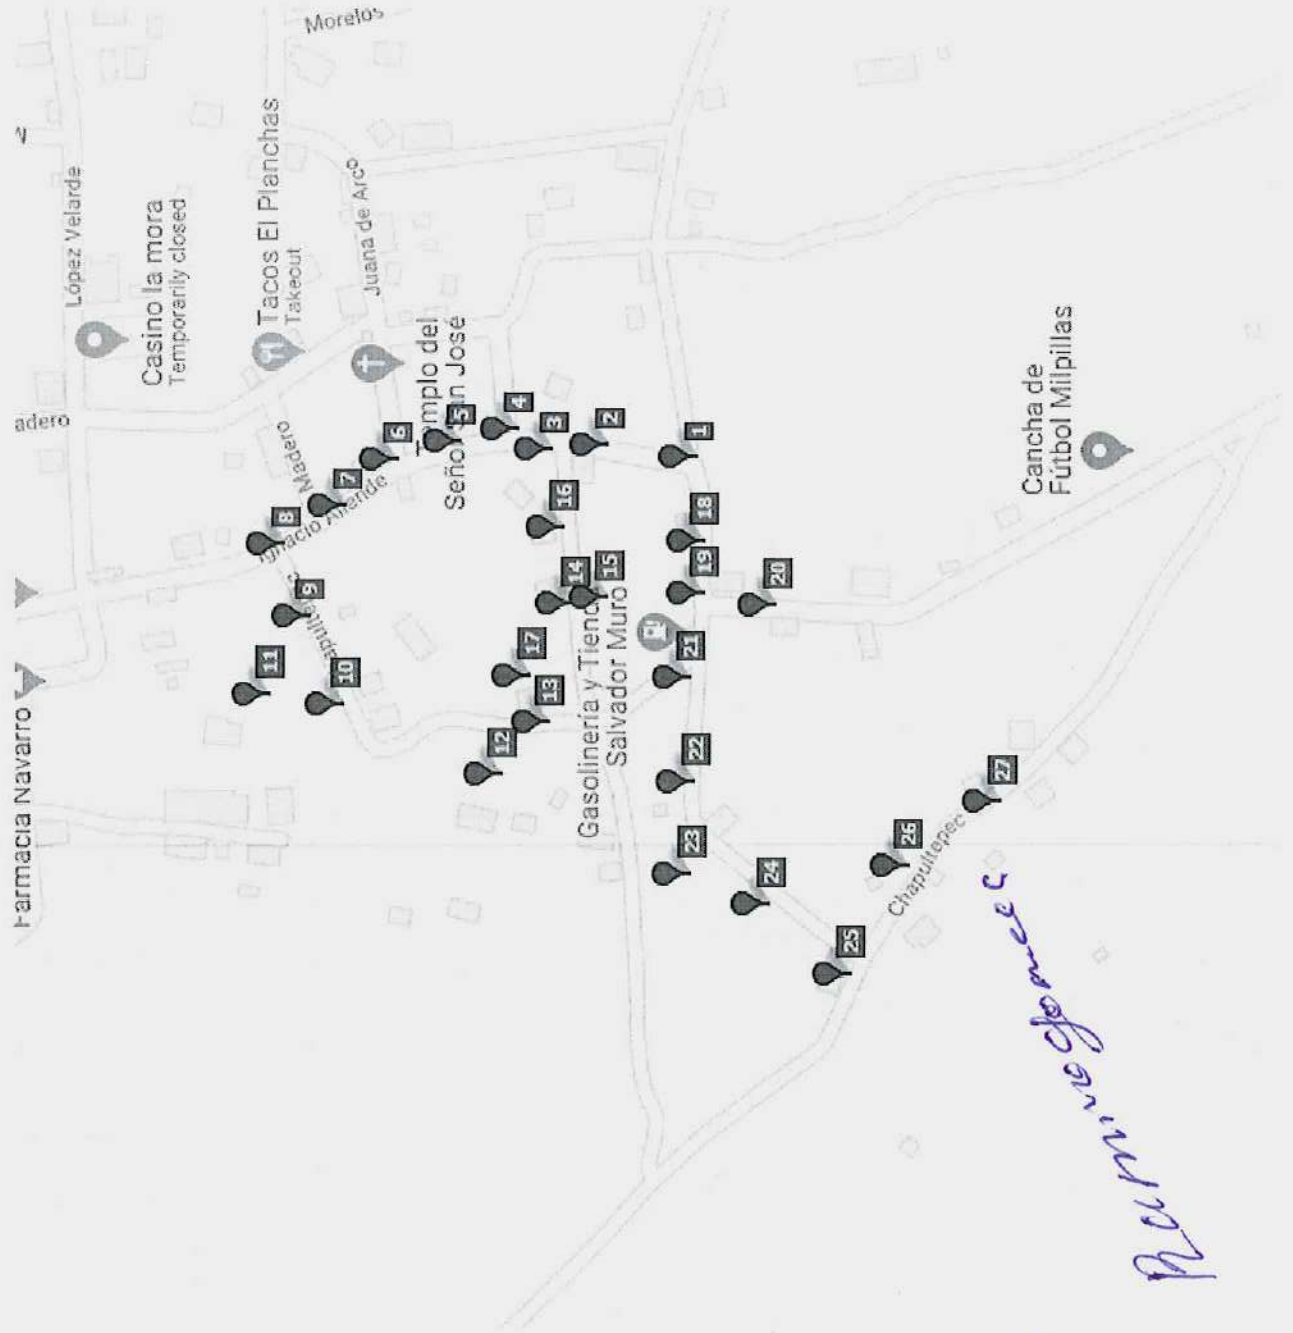



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4660245,-103.462221 TFA: 5A

RPU: 130891100036 MEDIDOR: 2M75X6 CIRCUITO: A5131606253160 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP58J020201550 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 2 | 60 | 60 | 0.00 | 60 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 20 | 1,400 | 1,400 | 0.25 | 1,750 |
| TOTAL | 22 | 1,460 | 1,460 | | 1,810 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 1.81 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 21.72 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 660.51 |

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|
| TOTAL | 22 | 1,460 | 1,460 | 1,810 |
| CARGA INSTALADA KW | 1.81 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 21.72 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 660.51 | | | |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|-----|--------|---------|---------|-----|--------|--------|------------|--------|----------|----------------|
| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | | SICOM | | | | DIFERENCIA | | CIRCUITO | |
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | | CPD |
| 2M75X6 | 130891100036 | 24/11/2020 | 22 | 1.8100 | 21.7200 | | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 22 | 1.8100 | 21.7200 | AS131606253160 |
| TOTAL COLONIA | | | 22 | 1.8100 | 21.7200 | | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 22 | 1.8100 | 21.7200 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: | | | | | |
|----------------|--------|---------|---------|--------|---------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 22.0000 | 1.8100 | 21.7200 | 22.0000 | 1.8100 | 21.7200 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

| |
|---|
| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4643294, -103.4573223 TFA: 5A |
| RPU: 130010755949 MEDIDOR: 0L8J00 CIRCUITO: A5131606243560 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 33DP58J010331505 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 31 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2.713 |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 5 | 150 | 150 | 0.00 | 150 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 26 | 1,820 | 1,820 | 0.25 | 2,275 |
| TOTAL | 31 | 1,970 | 1,970 | | 2,425 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 2.43 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 29.10 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 884.93 |

Ramiro Gomez
 REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


 REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|-------|----|-------|-------|-------|
| TOTAL | 31 | 1,970 | 1,970 | 2,425 |
|-------|----|-------|-------|-------|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 2.43 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 29.10 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 884.93 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|----------|-----|--------|------------|---------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | FECHA A | LUM | CARGA | LUM | CARGA | CPD | |
| 018100 | 130010755949 | 24/11/2020 | 31 | 2.4250 | 20200105 | 31 | 2.7130 | 0 | -0.2880 | 32.5560 | AS131606243560 |
| TOTAL COLONIA | | | 31 | 2.4250 | | 31 | 2.7130 | 0 | -0.2880 | 32.5560 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez C
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 31.0000 | 2.4250 | 29.1000 | 31.0000 | 2.7130 | 32.5560 | 0.0000 | -0.2880 | -3.4560 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3278887,-103.6174164 TFA: 5A

RPU: 130081256366 MEDIDOR: M5M062 CIRCUITO: A5131606236000 TENSION: 127/220

CUENTA: 30DP58J123021211 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: MILPILLAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 6 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.525

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 3 | 90 | 90 | 0.00 | 90 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 4 | 280 | 280 | 0.25 | 350 |
| TOTAL | 7 | 370 | 370 | | 440 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.44 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 5.28 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 160.56 |

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTATÉ DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL | 7 | 370 | 370 | 440 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.44 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 5.28 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 160.56 | | | |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: MILPILLAS

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|------------|--------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| M5M062 | 130081256366 | 24/11/2020 | 7 | 0.4400 | 5.2800 | 20200304 | 6 | 0.5250 | 6.3000 | 1 | -0.0850 | -1.0200 | AS131606236000 |
| TOTAL COLONIA | | | 7 | 0.4400 | 5.2800 | | 6 | 0.5250 | 6.3000 | 1 | -0.0850 | -1.0200 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 7.0000 | 0.4400 | 5.2800 | 6.0000 | 0.5250 | 6.3000 | 1.0000 | -0.0850 | -1.0200 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4678787,-103.4630711 TFA: 5A

RPU: 130010855731 MEDIDOR: 2UG336 CIRCUITO: A5131606253880 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP58J020200630 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|---------------------------------|-----------|-------------|------------|--------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 2 | 90 | 90 | 0.25 | 113 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 10 | 700 | 700 | 0.25 | 875 |
| TOTAL | 12 | 790 | 790 | | 988 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.99 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 11.85 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 360.36 |

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|-------|----|-----|-----|-----|
| TOTAL | 12 | 790 | 790 | 988 |
|-------|----|-----|-----|-----|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.99 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 11.85 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 360.36 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|-----|--------|------------|--------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | FECHA A | LUM | CARGA | LUM | CARGA | CPD | |
| 2UG336 | 130010855731 | 24/11/2020 | 12 | 0.9875 | | 0 | 0.0000 | 12 | 0.9875 | 11.8500 | A5131606253880 |
| TOTAL COLONIA | | | 12 | 0.9875 | | 0 | 0.0000 | 12 | 0.9875 | 11.8500 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 12.0000 | 0.9875 | 11.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.9875 | 11.8500 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

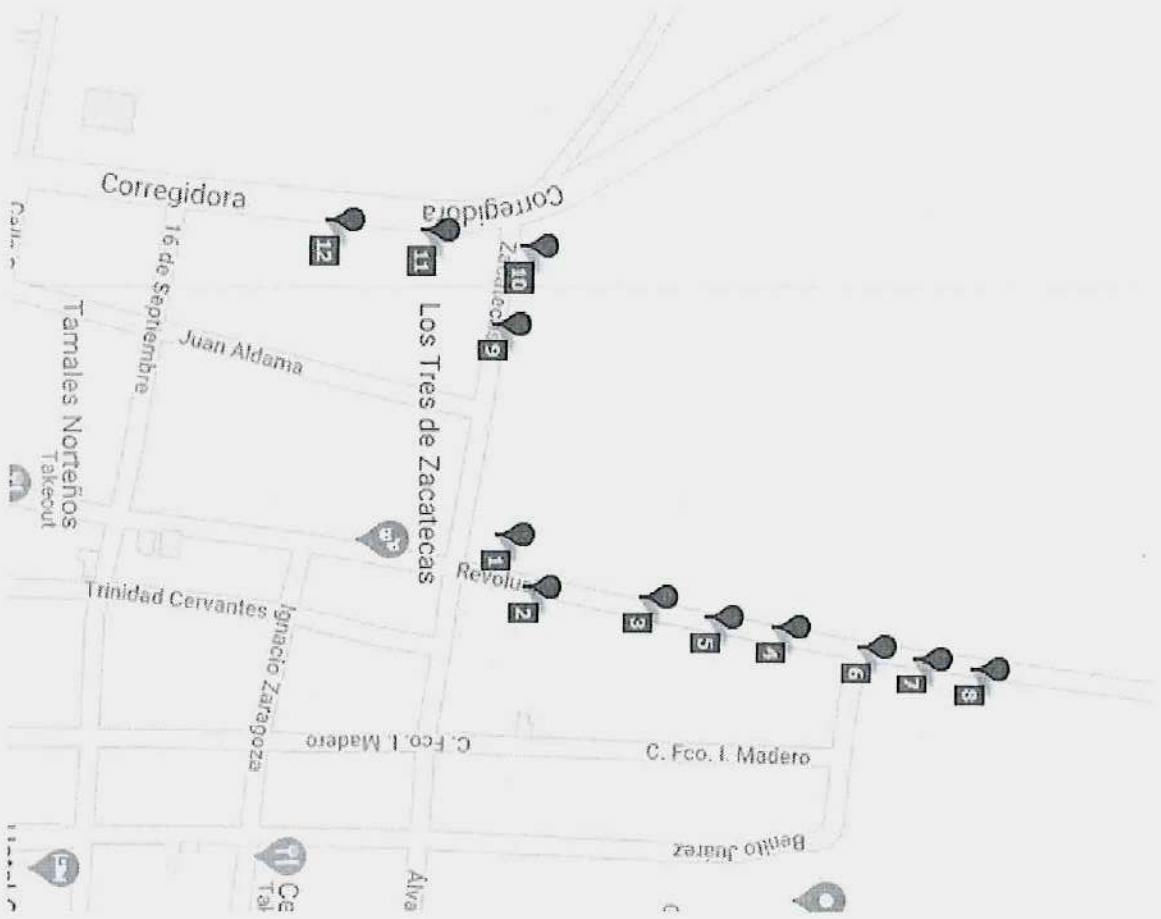

Ramiro Gomez



LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4604145, -103.4651668 TFA: 5A
 RPU: 130160156105 MEDIDOR: 266KXR CIRCUITO: A5131606250640 TENSION: 127/220
 CUENTA: 27DP58J021270125 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
 LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 6 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 5 | 350 | 350 | 0.25 | 438 |
| TOTAL | 5 | 350 | 350 | | 438 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.44 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 5.25 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 159.65 |

Ramiro Gomez
 REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


 REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|--------------|----------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 5 | 350 | 350 | 438 |
|--------------|----------|------------|------------|------------|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.44 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 5.25 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 159.65 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|------------|---------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 266XR | 130160156105 | 24/11/2020 | 5 | 0.4375 | 5.2500 | 20200223 | 6 | 1.0000 | 12.0000 | -1 | -0.5625 | -6.7500 | A5131606250640 |
| TOTAL COLONIA | | | 5 | 0.4375 | 5.2500 | | 6 | 1.0000 | 12.0000 | -1 | -0.5625 | -6.7500 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 5.0000 | 0.4375 | 5.2500 | 6.0000 | 1.0000 | 12.0000 | -1.0000 | -0.5625 | -6.7500 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.461618, -103.4578212 TFA: 5A
 RPU: 130010755892 MEDIDOR: 3440TD CIRCUITO: A5131606247100 TENSION: 127/220
 CUENTA: 05DP581017103320 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
 LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 26 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2.538

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 1 | 45 | 45 | 0.25 | 56 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 9 | 270 | 270 | 0.00 | 270 |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 3 | 525 | 525 | 0.25 | 656 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 26 | 1,820 | 1,820 | 0.25 | 2,275 |
| TOTAL | 39 | 2,660 | 2,660 | | 3,258 |

| | |
|---|----------|
| CARGA INSTALADA KW | 3.26 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 39.09 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 1,188.73 |

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|----------|-------|-------|-------|
| TOTAL | 39 | 2,660 | 2,660 | 3,258 |
| CARGA INSTALADA KW | 3.26 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 39.09 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 1,188.73 | | | |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|------------|---------|-----|----------|--------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 3440TD | 130010755892 | 24/11/2020 | 39 | 3.2575 | 39.0900 | 20200109 | 26 | 2.5380 | 30.4560 | 13 | 0.7195 | 8.6340 | A5131606247100 |
| TOTAL COLONIA | | | 39 | 3.2575 | 39.0900 | | 26 | 2.5380 | 30.4560 | 13 | 0.7195 | 8.6340 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 39.0000 | 3.2575 | 39.0900 | 26.0000 | 2.5380 | 30.4560 | 13.0000 | 0.7195 | 8.6340 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4613737, -103.4633447 TFA: 5A

RPU: 130821100462 MEDIDOR: ED560D CIRCUITO: A5131606250400 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP58J020221660 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 1 | 45 | 45 | 0.25 | 56 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 3 | 90 | 90 | 0.00 | 90 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 13 | 910 | 910 | 0.25 | 1,138 |
| TOTAL | 17 | 1,045 | 1,045 | | 1,284 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 1.28 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 15.41 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 468.47 |

Ramiro gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|
| TOTAL | 17 | 1,045 | 1,045 | 1,284 |
| CARGA INSTALADA KW | 1.28 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 15.41 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 468.47 | | | |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|-----|--------|---------|---------|-----|--------|--------|------------|--------|----------|----------------|
| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | | SICOM | | | | DIFERENCIA | | CIRCUITO | |
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | | CPD |
| ED5600 | 130821100462 | 24/11/2020 | 17 | 1.2838 | 15.4050 | | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 17 | 1.2837 | 15.4044 | A5131606250400 |
| TOTAL COLONIA | | | 17 | 1.2838 | 15.4050 | | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 17 | 1.2837 | 15.4044 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Barron Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: | | | | | |
|----------------|--------|---------|---------|--------|---------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 17.0000 | 1.2838 | 15.4050 | 17.0000 | 1.2837 | 15.4044 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez C.

LUMINARIAS

ANEXO 3

| |
|---|
| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4643467,-103.4646783 TFA: 5A |
| RPU: 130980455646 MEDIDOR: G095A0 CIRCUITO: A5131606251960 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: Z0DP58J020203600 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0 |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 14 | 980 | 980 | 0.25 | 1,225 |
| TOTAL | 14 | 980 | 980 | | 1,225 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 1.23 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 14.70 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 447.03 |

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|--------|-----|-----|-------|
| TOTAL | 14 | 980 | 980 | 1,225 |
| CARGA INSTALADA KW | 1.23 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 14.70 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 447.03 | | | |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | FECHA A | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|-------|--------|--------|------------|--------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | |
| G095A0 | 130980455646 | 24/11/2020 | 14 | 1.2250 | 14.7000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 14 | 1.2250 | 14.7000 | A5131606251960 |
| TOTAL COLONIA | | | 14 | 1.2250 | 14.7000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 14 | 1.2250 | 14.7000 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 14.0000 | 1.2250 | 14.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 1.2250 | 14.7000 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez C



LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4609906,-103.4593034 TFA: 5A
 RPU: 130010755957 MEDIDOR: V35T9D CIRCUITO: A5131606248300 TENSION: 127/220
 CUENTA: 05DP58J017102730 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
 LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 21 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.838

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 4 | 120 | 120 | 0.00 | 120 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 18 | 1,260 | 1,260 | 0.25 | 1,575 |
| TOTAL | 22 | 1,380 | 1,380 | | 1,695 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 1.70 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 20.34 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 618.54 |

Ramiro Gómez
 REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
 REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|
| TOTAL | 22 | 1,380 | 1,380 | 1,695 |
| CARGA INSTALADA KW | 1.70 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 20.34 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 618.54 | | | |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|------------|---------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| V35790 | 130010755957 | 24/11/2020 | 22 | 1.6950 | 20.3400 | 20200110 | 21 | 1.8380 | 22.0560 | 1 | -0.1430 | -1.7160 | A5131606248300 |
| TOTAL COLONIA | | | 22 | 1.6950 | 20.3400 | | 21 | 1.8380 | 22.0560 | 1 | -0.1430 | -1.7160 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 22.0000 | 1.6950 | 20.3400 | 21.0000 | 1.8380 | 22.0560 | 1.0000 | -0.1430 | -1.7160 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro gomez

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4605375,-103.4605233 TFA: 5A
 RPU: 130981056176 MEDIDOR: VE4974 CIRCUITO: A5131606249140 TENSION: 127/220
 CUENTA: 05DP58J017101510 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA
 LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.613

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 1 | 30 | 30 | 0.00 | 30 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 5 | 350 | 350 | 0.25 | 438 |
| TOTAL | 6 | 380 | 380 | | 468 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.47 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 5.61 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 170.60 |

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|-------|---|-----|-----|-----|
| TOTAL | 6 | 380 | 380 | 468 |
|-------|---|-----|-----|-----|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.47 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 5.61 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 170.60 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|------|--------|--------|----------|------|------------|--------|----------|---------|---------|----------------|
| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | CIRCUITO | | | |
| | | FECHA | LUMI | CARGA | CPD | FECHA A | LUMI | CARGA | CPD | | LUMI | CARGA | CPD |
| VE4974 | 130981056176 | 24/11/2020 | 6 | 0.4675 | 5.6100 | 20200112 | 7 | 0.6130 | 7.3560 | -1 | -0.1455 | -1.7460 | A5131605249140 |
| TOTAL COLONIA | | | 6 | 0.4675 | 5.6100 | | 7 | 0.6130 | 7.3560 | -1 | -0.1455 | -1.7460 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| LUMI | CARGA | CPD | LUMI | CARGA | CPD |
| 6.0000 | 0.4675 | 5.6100 | 7.0000 | 0.6130 | 7.3560 |
| | | | | -1.0000 | -0.1455 |
| | | | | | -1.7460 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez

LUMINARIAS

ANEXO 3

| |
|---|
| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4642082, -103.4653267 TFA: 5A |
| RPU: 130010855722 MEDIDOR: Y688X3 CIRCUITO: A5131606252740 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 20DP58J020203590 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0 |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 10 | 700 | 700 | 0.25 | 875 |
| TOTAL | 10 | 700 | 700 | | 875 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.88 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 10.50 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 319.31 |

Ramiro Gomez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL | 10 | 700 | 700 | 875 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.88 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 10.50 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 319.31 | | | |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | FECHA A | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|-------|--------|--------|------------|--------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | |
| Y658X3 | 130010855722 | 24/11/2020 | 10 | 0.8750 | 10.5000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 10 | 0.8750 | 10.5000 | A5131606252740 |
| TOTAL COLONIA | | | 10 | 0.8750 | 10.5000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 10 | 0.8750 | 10.5000 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 10.0000 | 0.8750 | 10.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.8750 | 10.5000 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

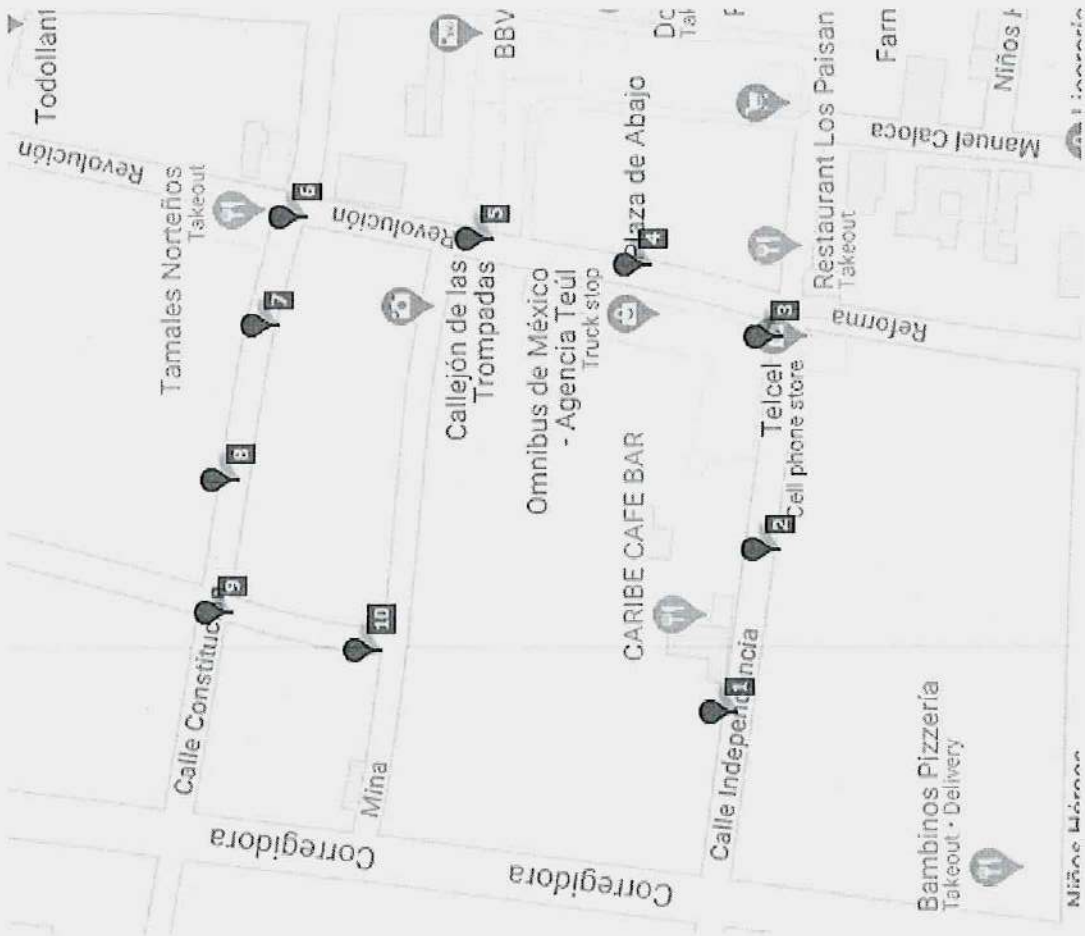

Ramiro Gomez

LUMINARIAS

ANEXO 3

| |
|---|
| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.462955, -103.4600828 TFA: 5A |
| RPU: 130010755914 MEDIDOR: Y871X2 CIRCUITO: A5131606242600 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 05DP58J017101300 FECHA CENSO: 24/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 18 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.575 |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 16 | 1,120 | 1,120 | 0.25 | 1,400 |
| TOTAL | 16 | 1,120 | 1,120 | | 1,400 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 1.40 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 16.80 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 510.89 |

Ramiro Gomez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|
| TOTAL | 16 | 1,120 | 1,120 | 1,400 |
| CARGA INSTALADA KW | 1.40 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 16.80 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 510.89 | | | |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|------------|---------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| Y871X2 | 130010755914 | 24/11/2020 | 16 | 1.4000 | 16.8000 | 20200114 | 18 | 1.5750 | 18.9000 | -2 | -0.1750 | -2.1000 | A5131606242600 |
| TOTAL COLONIA | | | 16 | 1.4000 | 16.8000 | | 18 | 1.5750 | 18.9000 | -2 | -0.1750 | -2.1000 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 16.0000 | 1.4000 | 16.8000 | 18.0000 | 1.5750 | 18.9000 | -2.0000 | -0.1750 | -2.1000 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

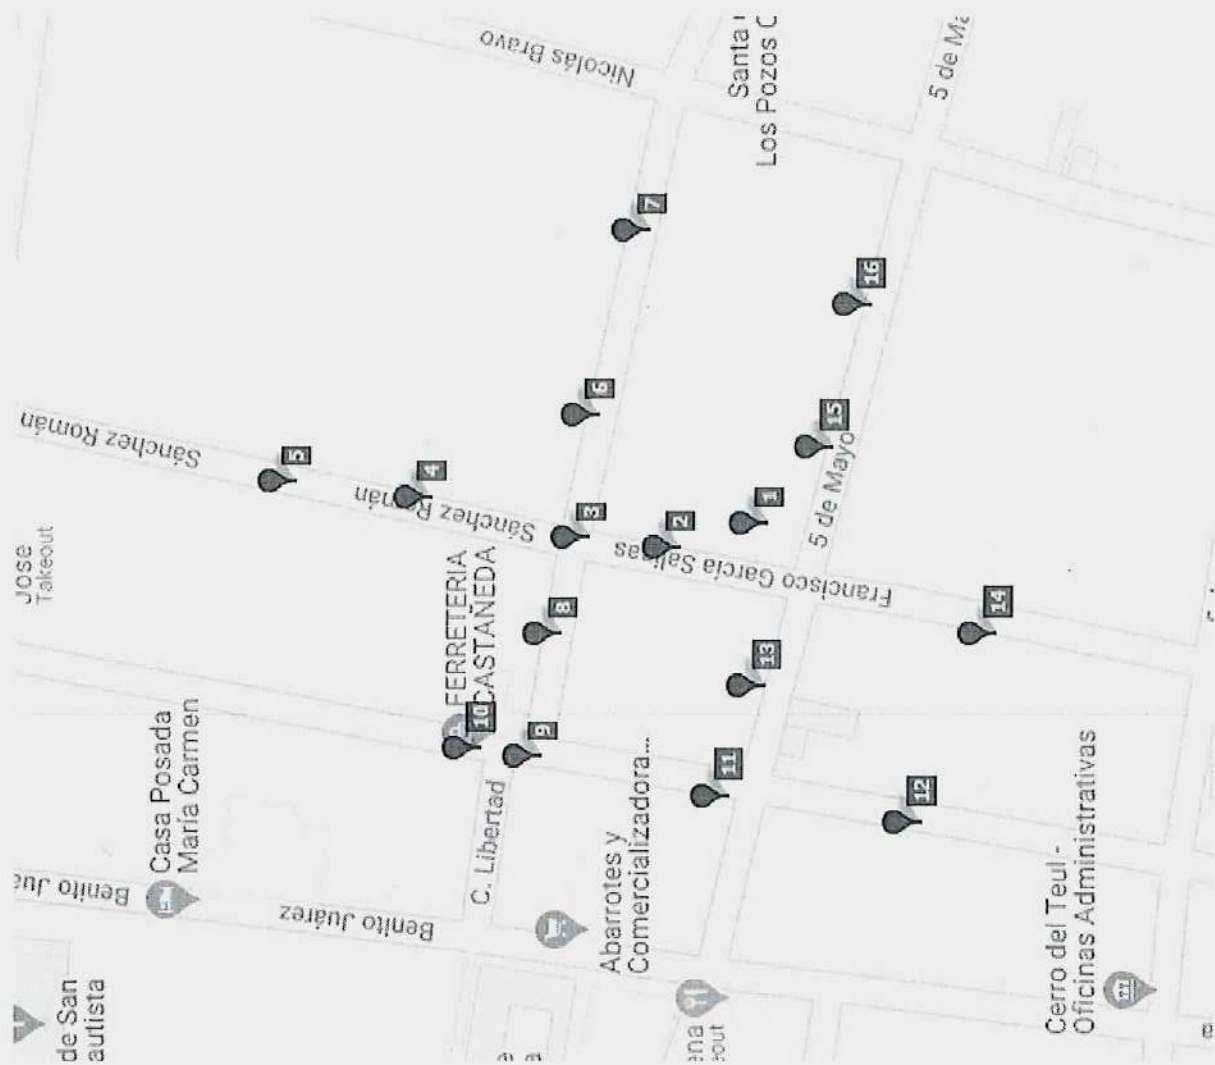

Ramiro Gomez 2.2



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2389933,-103.6119633 TFA: 5A

RPU: 130810300036 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A5131606157820 TENSION: 127/220

CUENTA: 85DP58J110550010 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HACIENDA DE GUADALUPE

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 36 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 5.125

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25%* | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------|--------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 10 | 450 | 450 | 0.25 | 563 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 18 | 540 | 540 | 0.00 | 540 |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 9 | 1,575 | 1,575 | 0.25 | 1,969 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 150 WATTS | 2 | 300 | 300 | 0.25 | 375 |
| TOTAL | 39 | 2,865 | 2,865 | | 3,446 |

| | |
|---|----------|
| CARGA INSTALADA KW | 3.45 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 41.36 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 1,257.61 |

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|-------|----|-------|-------|-------|
| TOTAL | 39 | 2,865 | 2,865 | 3,446 |
|-------|----|-------|-------|-------|

| | |
|---|----------|
| CARGA INSTALADA KW | 3.45 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 41.36 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 1,257.61 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HACIENDA DE GUADALUPE

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|----------|-----|--------|------------|---------|----------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | FECHA A | LUM | CARGA | LUM | CARGA | CPD | |
| SIN MEDIDOR | 130810300036 | 23/11/2020 | 39 | 3,4463 | 20150716 | 36 | 5,1250 | 3 | -1.6787 | -20.1444 | A5131606157820 |
| TOTAL COLONIA | | | 39 | 3,4463 | | 36 | 5,1250 | 3 | -1.6787 | -20.1444 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro y...

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|----------|
| 39,0000 | 3,4463 | 41,3550 | 36,0000 | 5,1250 | 61,5000 | 3,0000 | -1,6787 | -20,1444 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

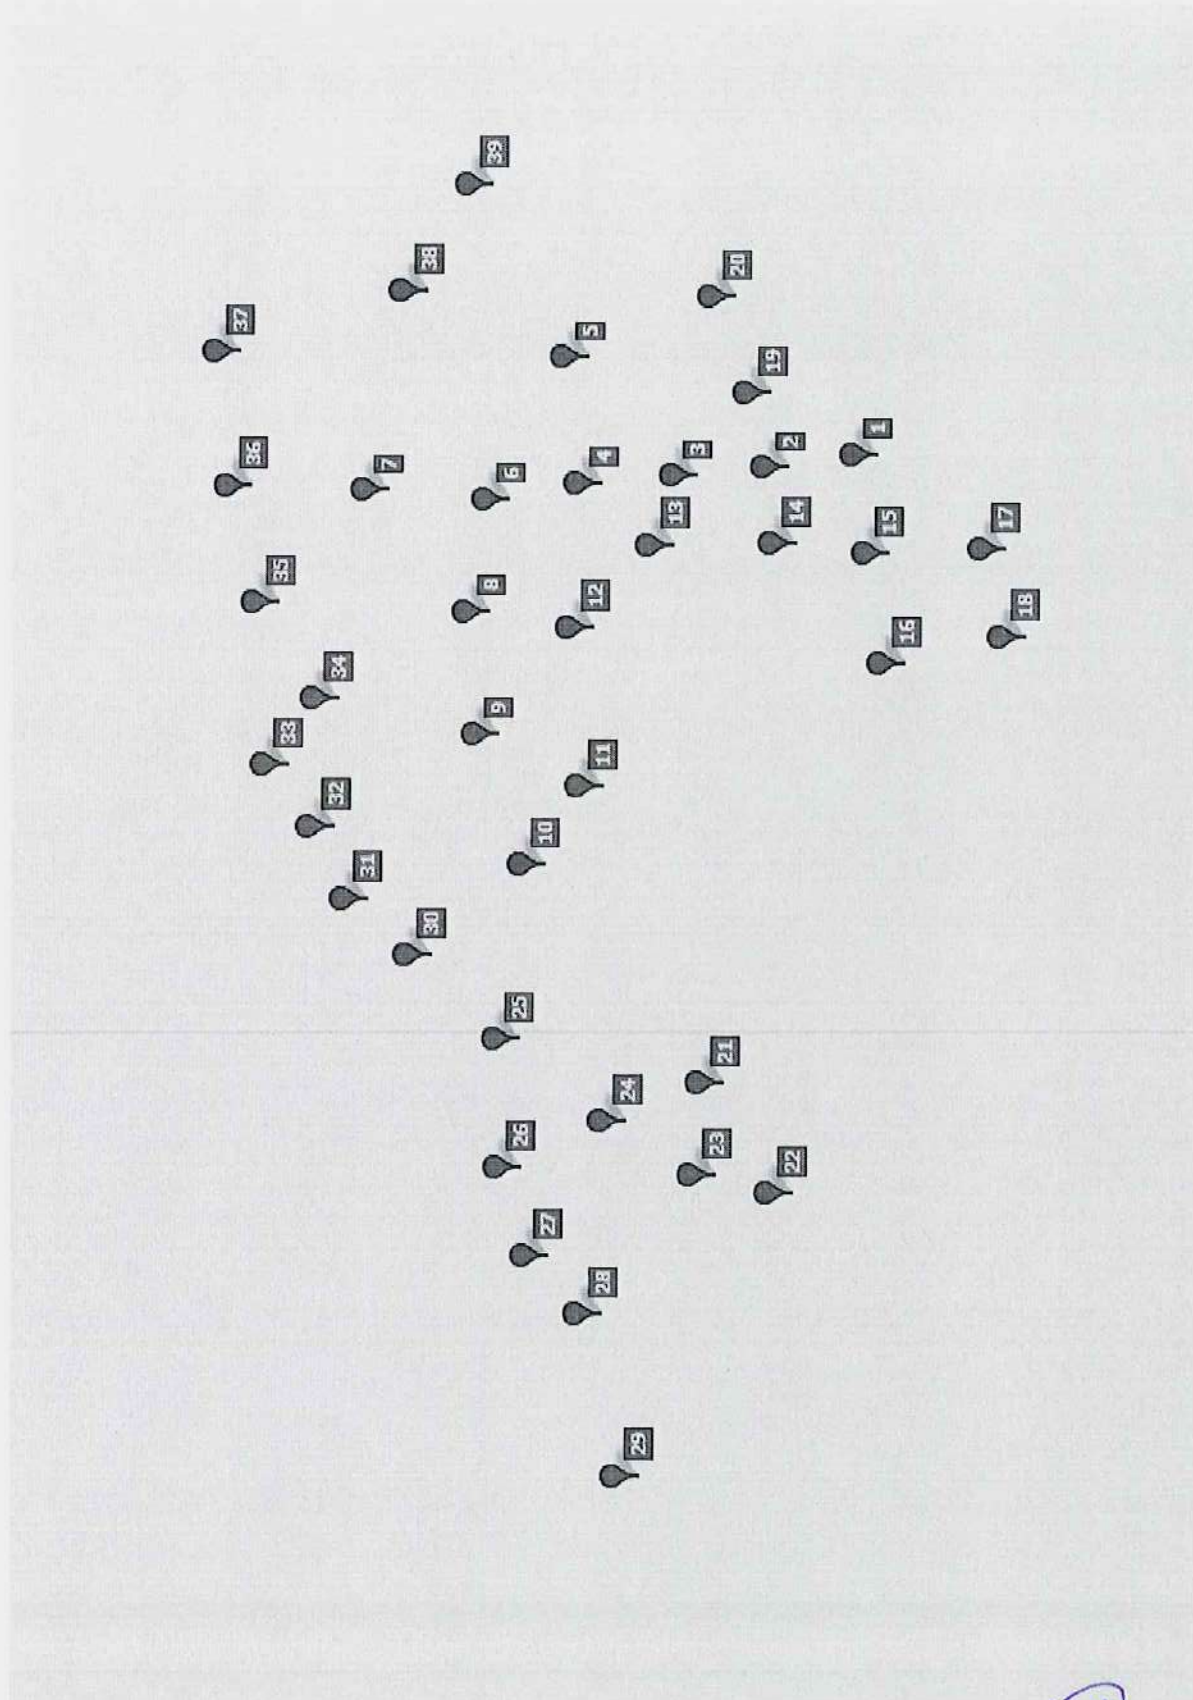

Ramiro González



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2220125,-103.6059081 TFA: 5A

RPU: 130081256307 MEDIDOR: 6J0M64 CIRCUITO: A5131606149300 TENSION: 127/220

CUENTA: 38DP58J093820895 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 17 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.488

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------|------------|
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 5 | 150 | 150 | 0.00 | 150 |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 1 | 175 | 175 | 0.25 | 219 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 6 | 420 | 420 | 0.25 | 525 |
| TOTAL | 12 | 745 | 745 | | 894 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.89 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 10.73 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 326.15 |

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|-------|----|-----|-----|-----|
| TOTAL | 12 | 745 | 745 | 894 |
|-------|----|-----|-----|-----|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.89 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 10.73 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 326.15 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|------------|---------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 6JOM64 | 130081256307 | 23/11/2020 | 12 | 0.8938 | 10.7250 | 20200201 | 17 | 1.4880 | 17.8560 | -5 | -0.5942 | -7.1304 | A5131606149300 |
| TOTAL COLONIA | | | 12 | 0.8938 | 10.7250 | | 17 | 1.4880 | 17.8560 | -5 | -0.5942 | -7.1304 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD


| TOTAL INFORME: | | | | | |
|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 12.0000 | 0.8938 | 10.7250 | 17.0000 | 1.4880 | 17.8560 |
| | | | -5.0000 | -0.5942 | -7.1304 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: 6J0M64

RPU: 130081256307

FECHA: 23/11/2020

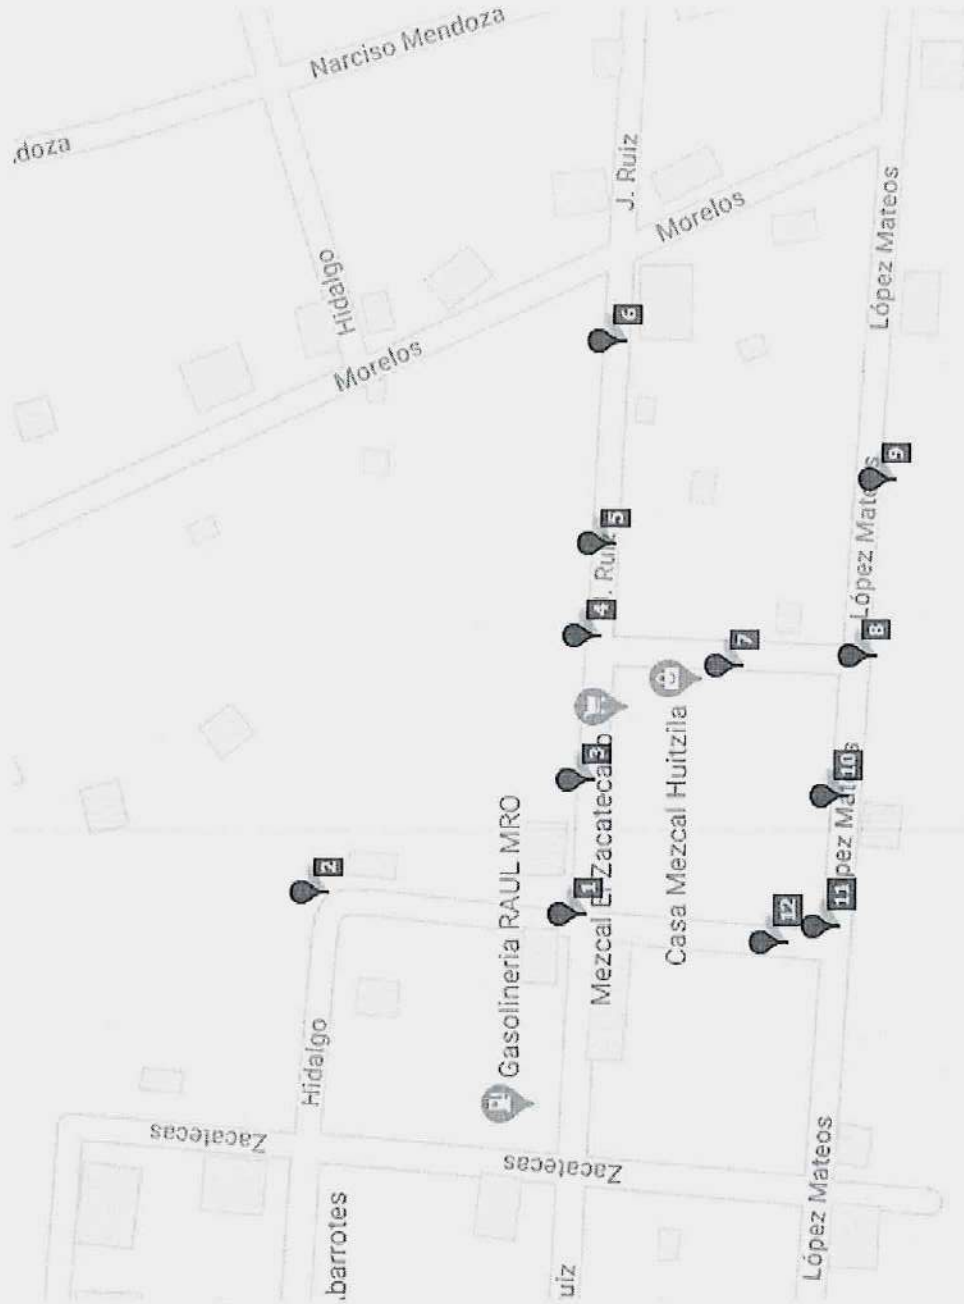

Ramiro Gómez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2216804, -103.6034834 TFA: 5A

RPU: 130090455657 MEDIDOR: 611M94 CIRCUITO: A5131606148640 TENSION: 127/220

CUENTA: 38DP58J093810032 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.988

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|------------------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 4 | 180 | 180 | 0.25 | 225 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 1 | 30 | 30 | 0.00 | 30 |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 2 | 350 | 350 | 0.25 | 438 |
| TOTAL | 7 | 560 | 560 | | 693 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.69 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 8.31 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 252.71 |

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|--------------|----------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 7 | 560 | 560 | 693 |
|--------------|----------|------------|------------|------------|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.69 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 8.31 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 252.71 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|------------|---------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 6J1M/94 | 130090455657 | 23/11/2020 | 7 | 0.6925 | 8.3100 | 20200305 | 7 | 0.9880 | 11.8560 | 0 | -0.2955 | -3.5460 | A5131606148640 |
| TOTAL COLONIA | | | 7 | 0.6925 | 8.3100 | | 7 | 0.9880 | 11.8560 | 0 | -0.2955 | -3.5460 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramon Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD


| TOTAL INFORME: | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|-----|-----|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CPD |
| 7.0000 | 0.6925 | 8.3100 | 7.0000 | 0.9880 | 11.8560 | 0.0000 | -0.2955 | -3.5460 | | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: 6J1M94

RPU: 130090455657

FECHA: 23/11/2020

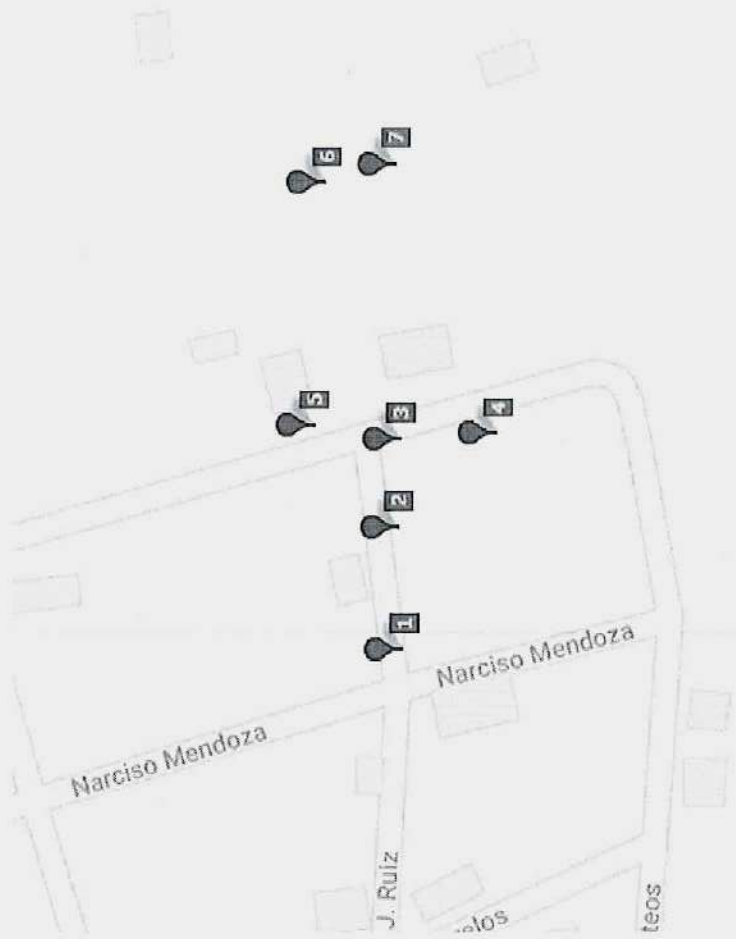

Ramiro Gomez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2211517,-103.60307 TFA: 5A

RPU: 130091155622 MEDIDOR: 7G749C CIRCUITO: A5131606148100 TENSION: 127/220

CUENTA: 38DP58J093810883 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.344

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 3 | 135 | 135 | 0.25 | 169 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 1 | 30 | 30 | 0.00 | 30 |
| TOTAL | 4 | 165 | 165 | | 199 |

| | |
|---|-------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.20 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 2.39 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 72.53 |

Ramiro Gomez C.

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 4 | 165 | 165 | 199 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.20 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 2.39 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 72.53 | | | |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|------------|--------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 7G749C | 130091155622 | 23/11/2020 | 4 | 0.1988 | 2.3850 | 20200307 | 4 | 0.3440 | 4.1280 | 0 | -0.1452 | -1.7424 | A5131606148100 |
| TOTAL COLONIA | | | 4 | 0.1988 | 2.3850 | | 4 | 0.3440 | 4.1280 | 0 | -0.1452 | -1.7424 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 4.0000 | 0.1988 | 2.3850 | 4.0000 | 0.3440 | 4.1280 | 0.0000 | -0.1452 | -1.7424 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: 7G749C

RPU: 130091155622

FECHA: 23/11/2020



Ramiro Gomez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2218783,-103.6073267 TFA: 5A

RPU: 130081256323 MEDIDOR: 24YP85 CIRCUITO: A5131606151340 TENSION: 127/220

CUENTA: 38DP58J093820770 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 17 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.488

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 1 | 45 | 45 | 0.25 | 56 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 11 | 330 | 330 | 0.00 | 330 |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 2 | 350 | 350 | 0.25 | 438 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 8 | 560 | 560 | 0.25 | 700 |
| TOTAL | 22 | 1,285 | 1,285 | | 1,524 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 1.52 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 18.29 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 556.05 |

Ramiro Gomez S.C.

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL | 22 | 1,285 | 1,285 | 1,524 |
|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 1.52 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 18.29 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 556.05 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|------------|---------|-----|----------|--------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 24YP85 | 130081256323 | 23/11/2020 | 22 | 1.5238 | 18.2850 | 20200228 | 17 | 1.4880 | 17.8560 | 5 | 0.0357 | 0.4284 | A5131606151340 |
| TOTAL COLONIA | | | 22 | 1.5238 | 18.2850 | | 17 | 1.4880 | 17.8560 | 5 | 0.0357 | 0.4284 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: | | | | | |
|----------------|--------|---------|---------|--------|---------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 22.0000 | 1.5238 | 18.2850 | 17.0000 | 1.4880 | 17.8560 |
| | | | 5.0000 | 0.0357 | 0.4284 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: 24YP85

RPU: 130081256323

FECHA: 23/11/2020



Ramiro Gomez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2221661, -103.6092778 TFA: 5A

RPU: 130081256358 MEDIDOR: 24YP87 CIRCUITO: A5131606156680 TENSION: 127/220

CUENTA: 38DP58/093820550 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 12 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.05

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|---------------------------------|-----------|-------------|------------|--------|------------|
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 4 | 120 | 120 | 0.00 | 120 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 6 | 420 | 420 | 0.25 | 525 |
| TOTAL | 10 | 540 | 540 | | 645 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.65 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 7.74 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 235.37 |

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|-----------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 10 | 540 | 540 | 645 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.65 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 7.74 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 235.37 | | | |

MEDIDOR: 24YP87

RPU: 130081256358

FECHA: 23/11/2020



Ramiro Gomez C.



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2236617,-103.604795 TFA: 5A

RPU: 130081256293 MEDIDOR: 80YP60 CIRCUITO: A5131606146960 TENSION: 127/220

CUENTA: 38DP58/093810591 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 21 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.838

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 1 | 45 | 45 | 0.25 | 56 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 9 | 270 | 270 | 0.00 | 270 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 11 | 770 | 770 | 0.25 | 963 |
| TOTAL | 21 | 1,085 | 1,085 | | 1,289 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 1.29 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 15.47 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 470.29 |

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL | 21 | 1,085 | 1,085 | 1,289 |
|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 1.29 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 15.47 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 470.29 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|------------|---------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA-A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 80YP60 | 130081256293 | 23/11/2020 | 21 | 1.2888 | 15.4650 | 20200308 | 21 | 1.8380 | 22.0560 | 0 | -0.5493 | -6.5916 | A5131606146960 |
| TOTAL COLONIA | | | 21 | 1.2888 | 15.4650 | | 21 | 1.8380 | 22.0560 | 0 | -0.5493 | -6.5916 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 21.0000 | 1.2888 | 15.4650 | 21.0000 | 1.8380 | 22.0560 | 0.0000 | -0.5493 | -6.5916 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: 80YP60 RPU: 130081256293 FECHA: 23/11/2020

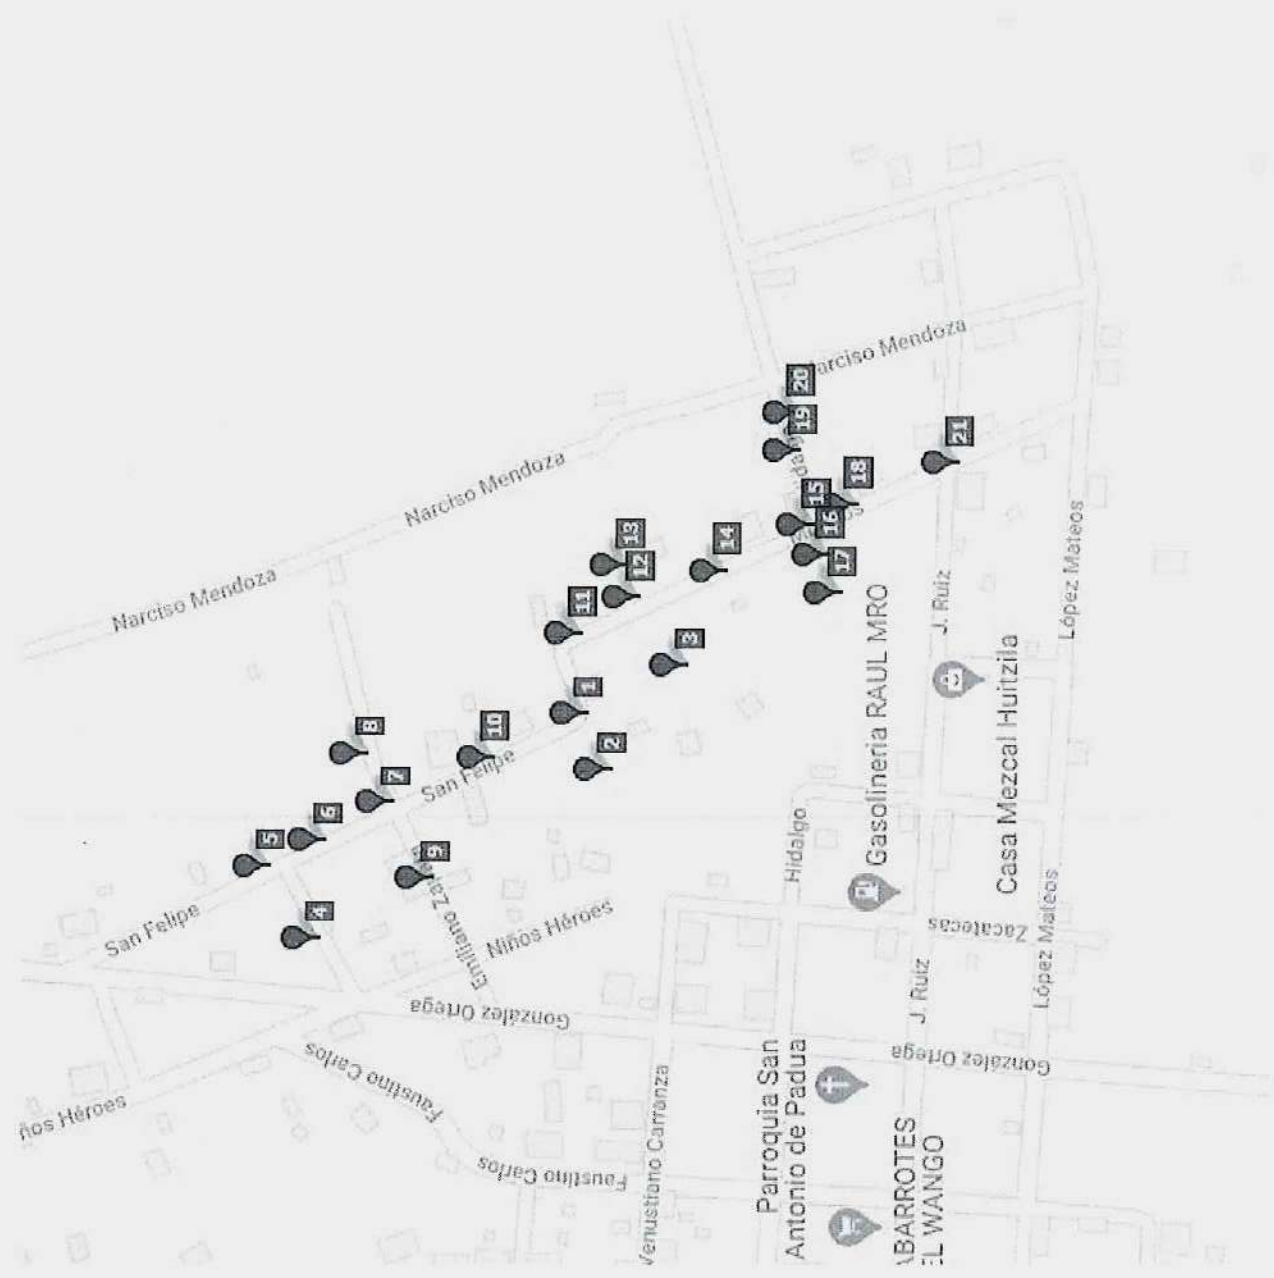

Ramiro Gomez



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2220667,-103.6085187 TFA: 5A

RPU: 130081256340 MEDIDOR: 82YP84 CIRCUITO: A5131606154520 TENSION: 127/220

CUENTA: 38DP58J093820595 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 24 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2.1

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 1 | 45 | 45 | 0.25 | 56 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 6 | 180 | 180 | 0.00 | 180 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 15 | 1,050 | 1,050 | 0.25 | 1,313 |
| TOTAL | 22 | 1,275 | 1,275 | | 1,549 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 1.55 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 18.59 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 565.17 |

Ramiro Gomez
 REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
 REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL | 22 | 1,275 | 1,275 | 1,549 |
| CARGA INSTALADA KW | 1.55 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 18.59 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 565.17 | | | |

MEDIDOR: 82YP84

RPU: 130081256340

FECHA: 23/11/2020



Ramiro Gomez



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2218969,-103.6058784 TFA: 5A

RPU: 130081256315 MEDIDOR: 82YP87 CIRCUITO: A5131606150260 TENSION: 127/220

CUENTA: 38DP581093820945 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 13 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.269

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|-----------|-------------|------------|--------|--------------|
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 7 | 210 | 210 | 0.00 | 210 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 10 | 700 | 700 | 0.25 | 875 |
| TOTAL | 17 | 910 | 910 | | 1,085 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 1.09 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 13.02 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 395.94 |

Ramiro Gomez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|-------|----|-----|-----|-------|
| TOTAL | 17 | 910 | 910 | 1,085 |
|-------|----|-----|-----|-------|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 1.09 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 13.02 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 395.94 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|------------|---------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 82YP87 | 130081256315 | 23/11/2020 | 17 | 1.0850 | 13.0200 | 20200226 | 13 | 1.2690 | 15.2280 | 4 | -0.1840 | -2.2080 | A5131606150260 |
| TOTAL COLONIA | | | 17 | 1.0850 | 13.0200 | | 13 | 1.2690 | 15.2280 | 4 | -0.1840 | -2.2080 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez C

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|-----|-----|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CPD |
| 17.0000 | 1.0850 | 13.0200 | 13.0000 | 1.2690 | 15.2280 | 4.0000 | -0.1840 | -2.2080 | | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: 82YP87 RPU: 130081256315 FECHA: 23/11/2020



Ramiro Gomez

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2220795,-103.6077715 TFA: 5A

RPU: 130081256331 MEDIDOR: 94PG28 CIRCUITO: A5131606154040 TENSION: 127/220


CUENTA: 38DP58J093820685 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 13 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.181

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 7 | 210 | 210 | 0.00 | 210 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 2 | 140 | 140 | 0.25 | 175 |
| TOTAL | 9 | 350 | 350 | | 385 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.39 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 4.62 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 140.49 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL | 9 | 350 | 350 | 385 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.39 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 4.62 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 140.49 | | | |

MEDIDOR: 94PG28 RPU: 130081256331 FECHA: 23/11/2020



Ramiro Gomez



DIVISIÓN BAJÍO
 ZONA ZACATECAS
 DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
 LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2273433,-103.6081917 TFA: 5A

RPU: 130091155631 MEDIDOR: V980UG CIRCUITO: A5131606144980 TENSION: 127/220

CUENTA: 38DP58J093810026 FECHA-CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.35

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|---------------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 3 | 135 | 135 | 0.25 | 169 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 1 | 30 | 30 | 0.00 | 30 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 1 | 70 | 70 | 0.25 | 88 |
| TOTAL | 5 | 235 | 235 | | 286 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.29 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 3.44 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 104.46 |


 REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


 REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|-------|---|-----|-----|-----|
| TOTAL | 5 | 235 | 235 | 286 |
|-------|---|-----|-----|-----|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.29 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 3.44 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 104.46 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|------------|--------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| V980UG | 130091155631 | 23/11/2020 | 5 | 0.2863 | 3.4350 | 20200306 | 4 | 0.3500 | 4.2000 | 1 | -0.0637 | -0.7644 | A5131506144980 |
| TOTAL COLONIA | | | 5 | 0.2863 | 3.4350 | | 4 | 0.3500 | 4.2000 | 1 | -0.0637 | -0.7644 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 5.0000 | 0.2863 | 3.4350 | 4.0000 | 0.3500 | 4.2000 |
| | | | | | |
| | | | 1.0000 | -0.0637 | -0.7644 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: V980UG

RPU: 130091155631

FECHA: 23/11/2020

Ramiro Gomez



A blue ink signature or stamp, possibly a circular seal with a signature inside, located in the bottom right corner of the page.

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.2256365, -103.6067184 TFA: 5A

RPU: 130010856001 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A5131606145520 TENSION: 127/220

CUENTA: 85DP581090550010 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: HUITZILA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 18 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.575

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 30 WATTS | 1 | 30 | 30 | 0.25 | 38 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 5 | 150 | 150 | 0.00 | 150 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 13 | 910 | 910 | 0.25 | 1,138 |
| TOTAL | 19 | 1,090 | 1,090 | | 1,325 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 1.33 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 15.90 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 483.52 |

Ramiro Gomez
 REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
 REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL | 19 | 1,090 | 1,090 | 1,325 |
|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 1.33 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 15.90 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 483.52 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: HUITZILA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|------------|---------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| SIN MEDIDOR | 130010856001 | 23/11/2020 | 19 | 1.3250 | 15.9000 | 20180912 | 18 | 1.5750 | 18.9000 | 1 | -0.2500 | -3.0000 | A5131606145520 |
| TOTAL COLONIA | | | 19 | 1.3250 | 15.9000 | | 18 | 1.5750 | 18.9000 | 1 | -0.2500 | -3.0000 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez G


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: | | | | | |
|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 19.0000 | 1.3250 | 15.9000 | 18.0000 | 1.5750 | 18.9000 |
| | | | 1.0000 | -0.2500 | -3.0000 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

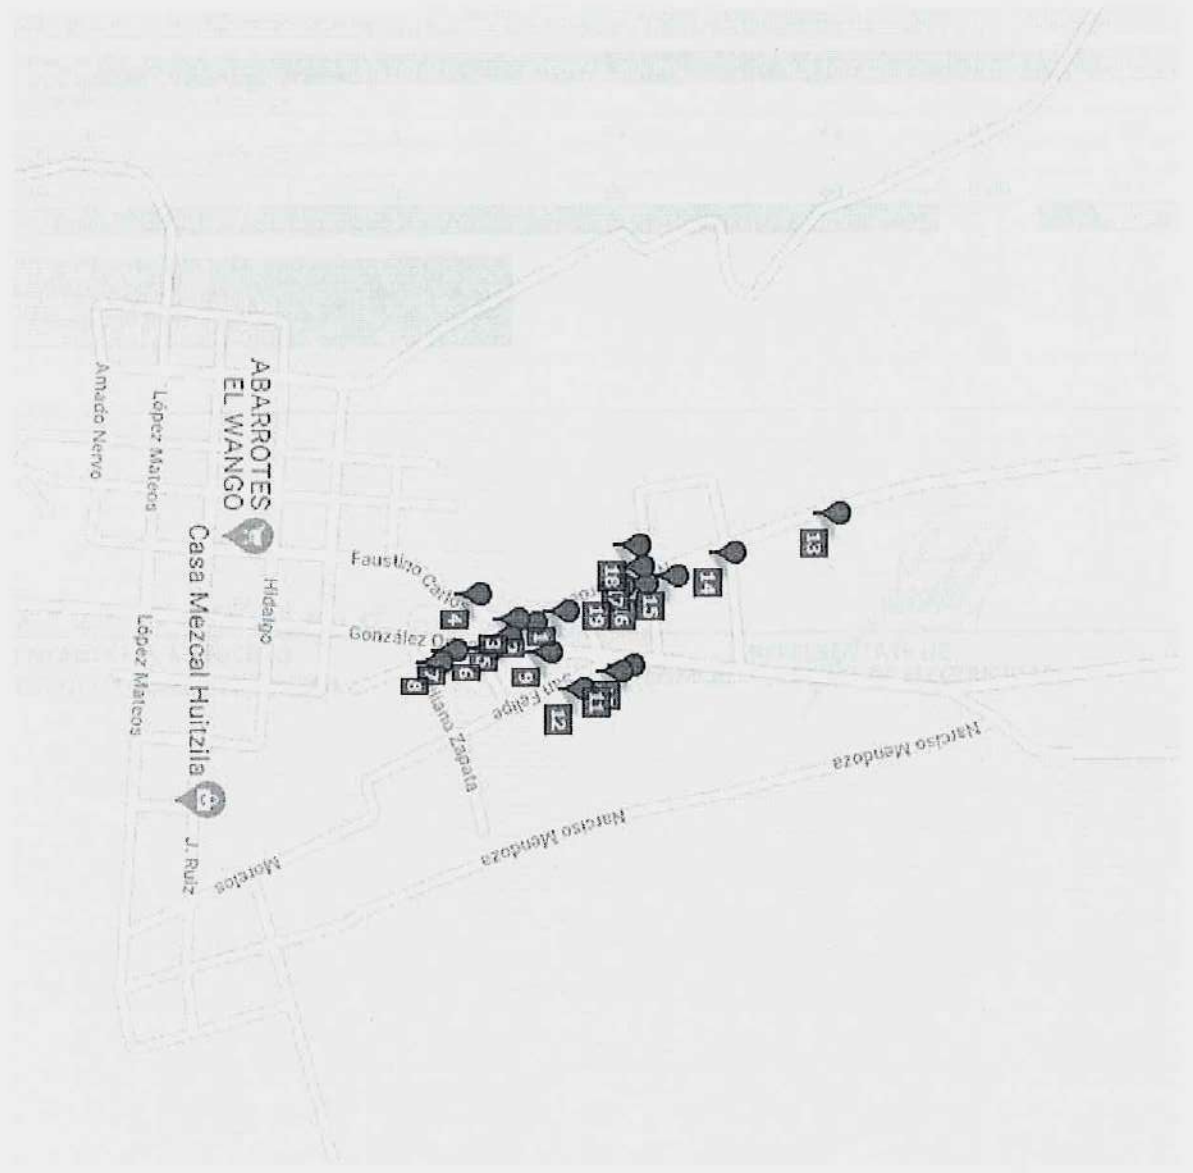



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3333678,-103.6146665 TFA: 5A
RPU: 130120555864 MEDIDOR: 40M93L CIRCUITO: A5131606163640 TENSION: 127/220
CUENTA: 30DP58J123010238 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: MILPILLAS
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 3 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.244

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 1 | 45 | 45 | 0.25 | 56 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 2 | 60 | 60 | 0.00 | 60 |
| TOTAL | 3 | 105 | 105 | | 116 |

| | |
|---|-------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.12 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 1.40 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 42.42 |

Ramiro gomes

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|--------------|----------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 3 | 105 | 105 | 116 |
|--------------|----------|------------|------------|------------|

| | |
|---|-------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.12 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 1.40 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 42.42 |

MEDIDOR: 40M93L RPU: 130120555864 FECHA: 23/11/2020

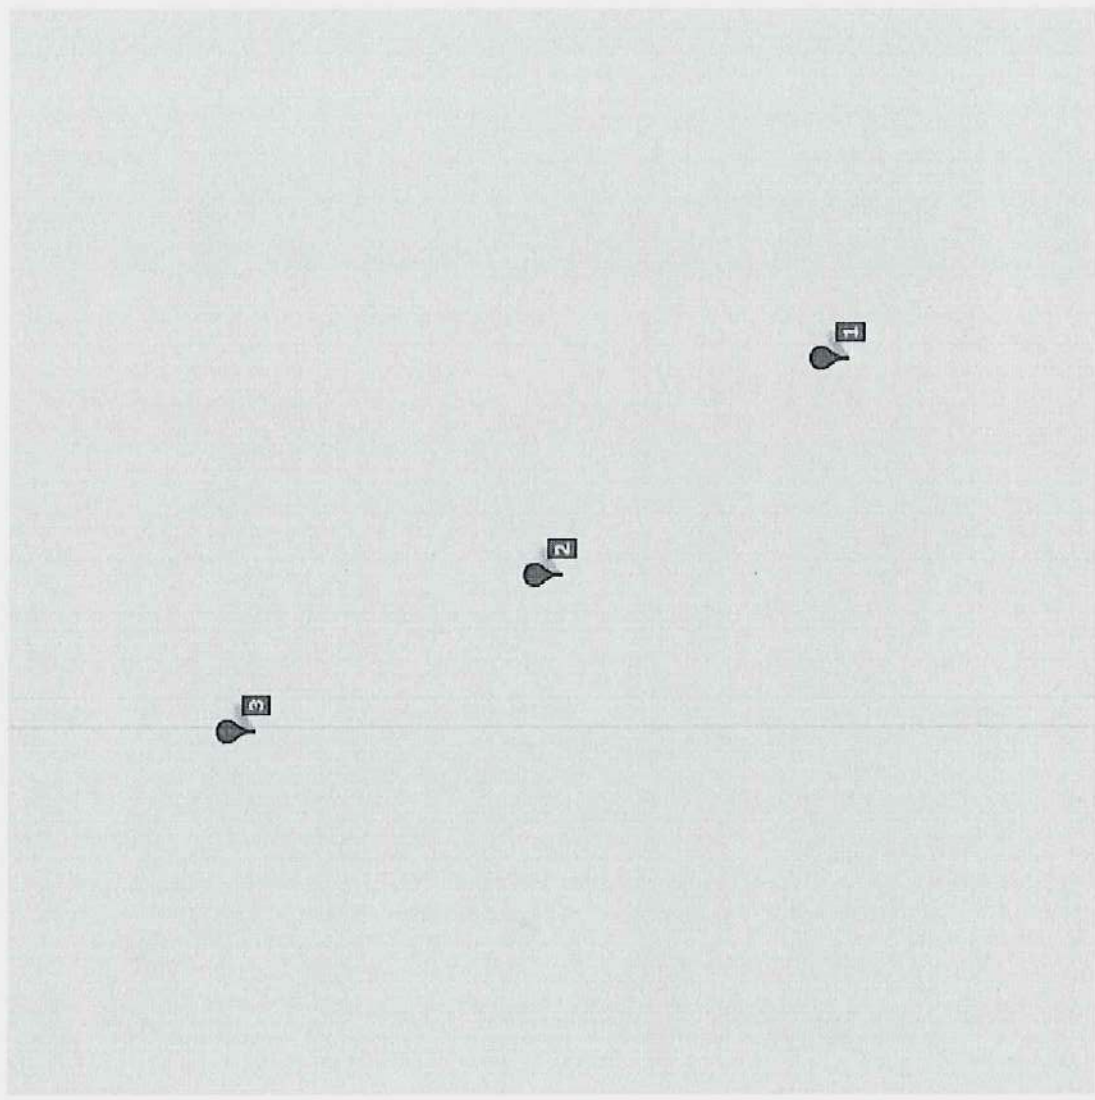

Ramiro Gomez

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3235015,-103.6126523 TFA: 5A

RPU: 130040555855 MEDIDOR: DIRECTO CIRCUITO: A5131606160460 TENSION: 127/220

CUENTA: 85DP58J120550010 FECHA CENSO: 23/11/2020 COLONIA: MILPILLAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 123 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 12.881

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 18 | 810 | 810 | 0.25 | 1,013 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 21 | 630 | 630 | 0.00 | 630 |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 14 | 2,450 | 2,450 | 0.25 | 3,063 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 29 | 2,030 | 2,030 | 0.25 | 2,538 |
| TOTAL | 82 | 5,920 | 5,920 | | 7,243 |

| | |
|---|----------|
| CARGA INSTALADA KW | 7.24 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 86.91 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 2,642.93 |

Ramiro Lopez
 REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
 REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|-------|----|-------|-------|-------|
| TOTAL | 82 | 5,920 | 5,920 | 7,243 |
|-------|----|-------|-------|-------|

| | |
|---|----------|
| CARGA INSTALADA KW | 7.24 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 86.91 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 2,642.93 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: MILPILLAS

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|------------|----------|-----|----------|----------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| DIRECTO | 130040555855 | 23/11/2020 | 82 | 7.2425 | 86.9100 | 20150716 | 123 | 12.8810 | 154.5720 | -41 | -5.6385 | -67.6620 | A5131606160460 |
| TOTAL COLONIA | | | 82 | 7.2425 | 86.9100 | | 123 | 12.8810 | 154.5720 | -41 | -5.6385 | -67.6620 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: | | | | | |
|----------------|--------|---------|----------|----------|----------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 82.0000 | 7.2425 | 86.9100 | 123.0000 | 12.8810 | 154.5720 |
| | | | | -41.0000 | -5.6385 |
| | | | | | -67.6620 |



Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIRECTO

RPU: 130040555855

FECHA: 23/11/2020

Revisados

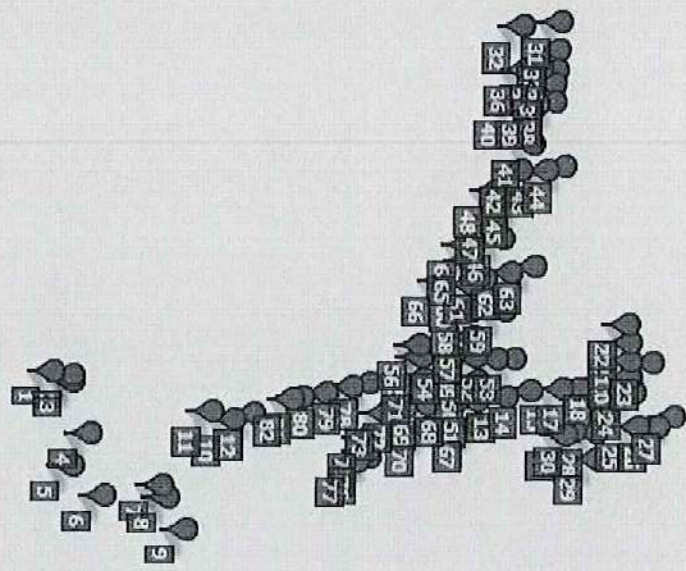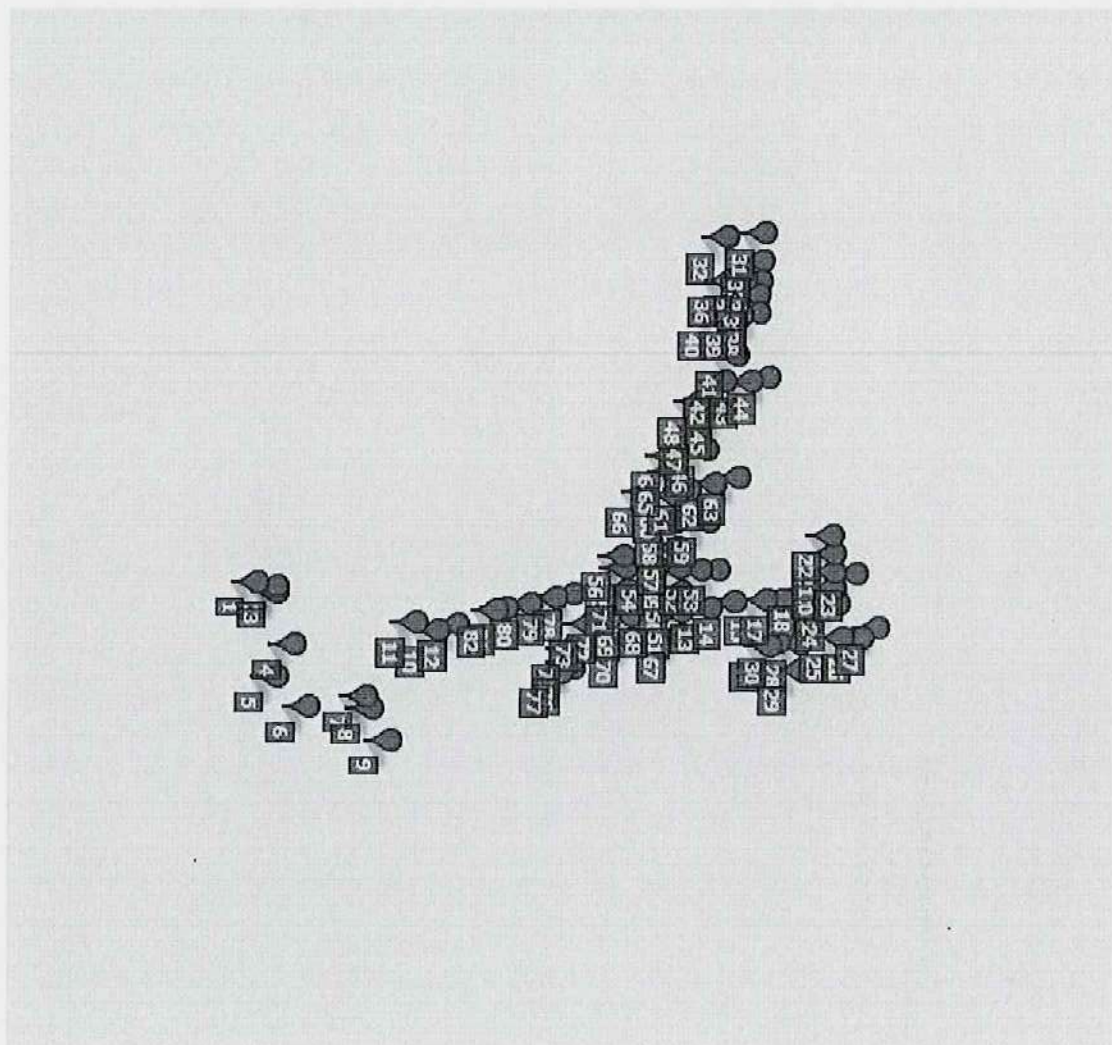

[Handwritten signature]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4642014,-103.4622448 TFA: 5A

RPU: 130041155630 MEDIDOR: 2N545R CIRCUITO: A5131605971340 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP58J020201860 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------|-----------|-------------|------------|--------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 13 WATTS | 45 | 585 | 585 | 0.00 | 585 |
| TOTAL | 45 | 585 | 585 | | 585 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.59 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 7.02 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 213.48 |

Ramiro gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 45 | 585 | 585 | 585 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.59 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 7.02 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 213.48 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|------------|--------|-----|----------|--------|----------------|
| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 2N545R | 130041155630 | 21/11/2020 | 45 | 0.5850 | 7.0200 | | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 45 | 0.5850 | 7.0200 | A5131505971340 |
| TOTAL COLONIA | | | 45 | 0.5850 | 7.0200 | | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 45 | 0.5850 | 7.0200 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: | | | | | |
|----------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 45.0000 | 0.5850 | 7.0200 | 45.0000 | 0.5850 | 7.0200 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro Gomez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4645426,-103.4624473 TFA: 5A

RPU: 130821100420 MEDIDOR: 4LC473 CIRCUITO: A5131605970860 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP58J020201720 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------|-----------|-------------|------------|--------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 65 WATTS | 4 | 260 | 260 | 0.00 | 260 |
| AHORRADOR 45 WATTS | 3 | 135 | 135 | 0.25 | 169 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 9 | 270 | 270 | 0.00 | 270 |
| TOTAL | 16 | 665 | 665 | | 699 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.70 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 8.39 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 254.99 |

Ramiro Gómez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 16 | 665 | 665 | 699 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.70 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 8.39 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 254.99 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | | CENSO 2020 | | SICOM | | DIFERENCIA | | CIRCUITO | | | | |
|---|--------------|------------|-----|--------|--------|------------|-----|----------|--------|-----|--------|--------|
| MEDIDOR | RPU | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 41C473 | 130821100420 | 21/11/2020 | 16 | 0.6988 | 8.3850 | | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 16 | 0.6988 | 8.3856 |
| TOTAL COLONIA | | | 16 | 0.6988 | 8.3850 | | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 16 | 0.6988 | 8.3856 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME | | | | | |
|---------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 16.0000 | 0.6988 | 8.3850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | 16.0000 | 0.6988 | 8.3856 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

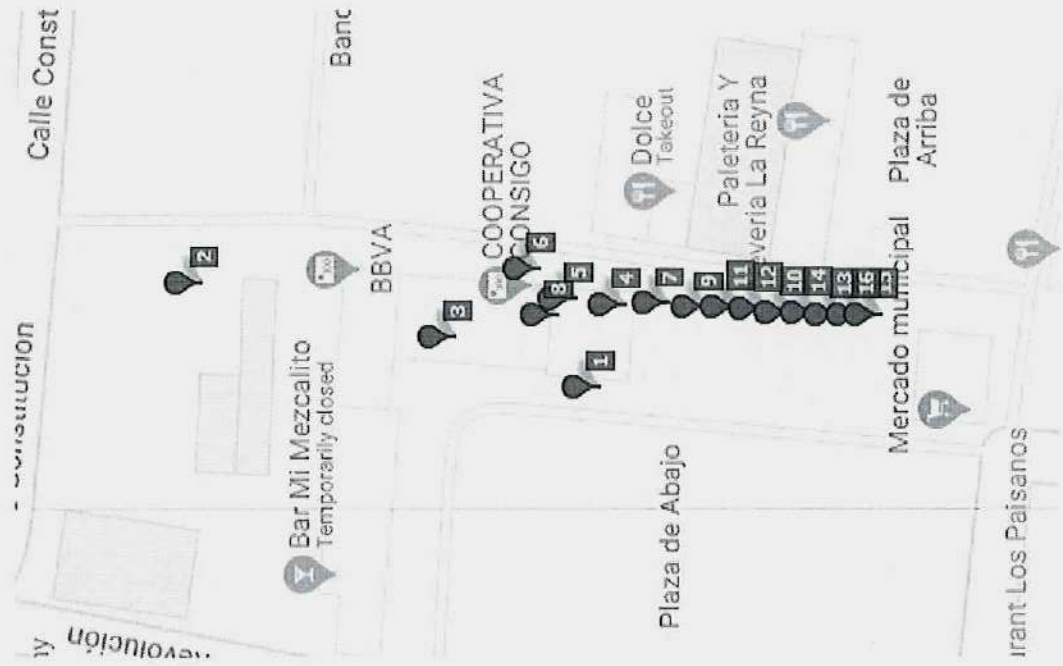

Ramiro Gomez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4603224,-103.468229 TFA: 5A

RPU: 130010755710 MEDIDOR: 9D0F85 CIRCUITO: A5131605979620 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58J021270025 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 5 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.438

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 5 | 350 | 350 | 0.25 | 438 |
| TOTAL | 5 | 350 | 350 | | 438 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.44 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 5.25 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 159.65 |

Ramiro Gomez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|-------|---|-----|-----|-----|
| TOTAL | 5 | 350 | 350 | 438 |
|-------|---|-----|-----|-----|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.44 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 5.25 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 159.65 |

Francisco Gonzalez





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4634732,-103.4618768 TFA: 5A

RPU: 130140355659 MEDIDOR: 17NN98 CIRCUITO: A5131605976920 TENSION: 127/220

CUENTA: 33DP58J010332500 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| ADITIVOS METALICOS | | | | | |
| ADITIVO METALICO 1000 WATTS | 1 | 1,000 | 1,000 | 0.25 | 1,250 |
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 65 WATTS | 4 | 260 | 260 | 0.00 | 260 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 7 | 210 | 210 | 0.00 | 210 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 9 | 630 | 630 | 0.25 | 788 |
| TOTAL | 21 | 2,100 | 2,100 | | 2,508 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 2.51 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 30.09 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 915.04 |

Ramiro gameez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTATE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|-------|----|-------|-------|-------|
| TOTAL | 21 | 2,100 | 2,100 | 2,508 |
|-------|----|-------|-------|-------|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 2.51 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 30.09 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 915.04 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|-----|--------|---------|---------|-----|--------|--------|------------|--------|----------|----------------|
| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | | SICOM | | | | DIFERENCIA | | CIRCUITO | |
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | | CPD |
| 17NN98 | 130140355659 | 21/11/2020 | 21 | 2.5075 | 30.0900 | | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 21 | 2.5075 | 30.0900 | AS131605976920 |
| TOTAL COLONIA | | | 21 | 2.5075 | 30.0900 | | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 21 | 2.5075 | 30.0900 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: | | | | | |
|----------------|--------|---------|---------|--------|---------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 21.0000 | 2.5075 | 30.0900 | 21.0000 | 2.5075 | 30.0900 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

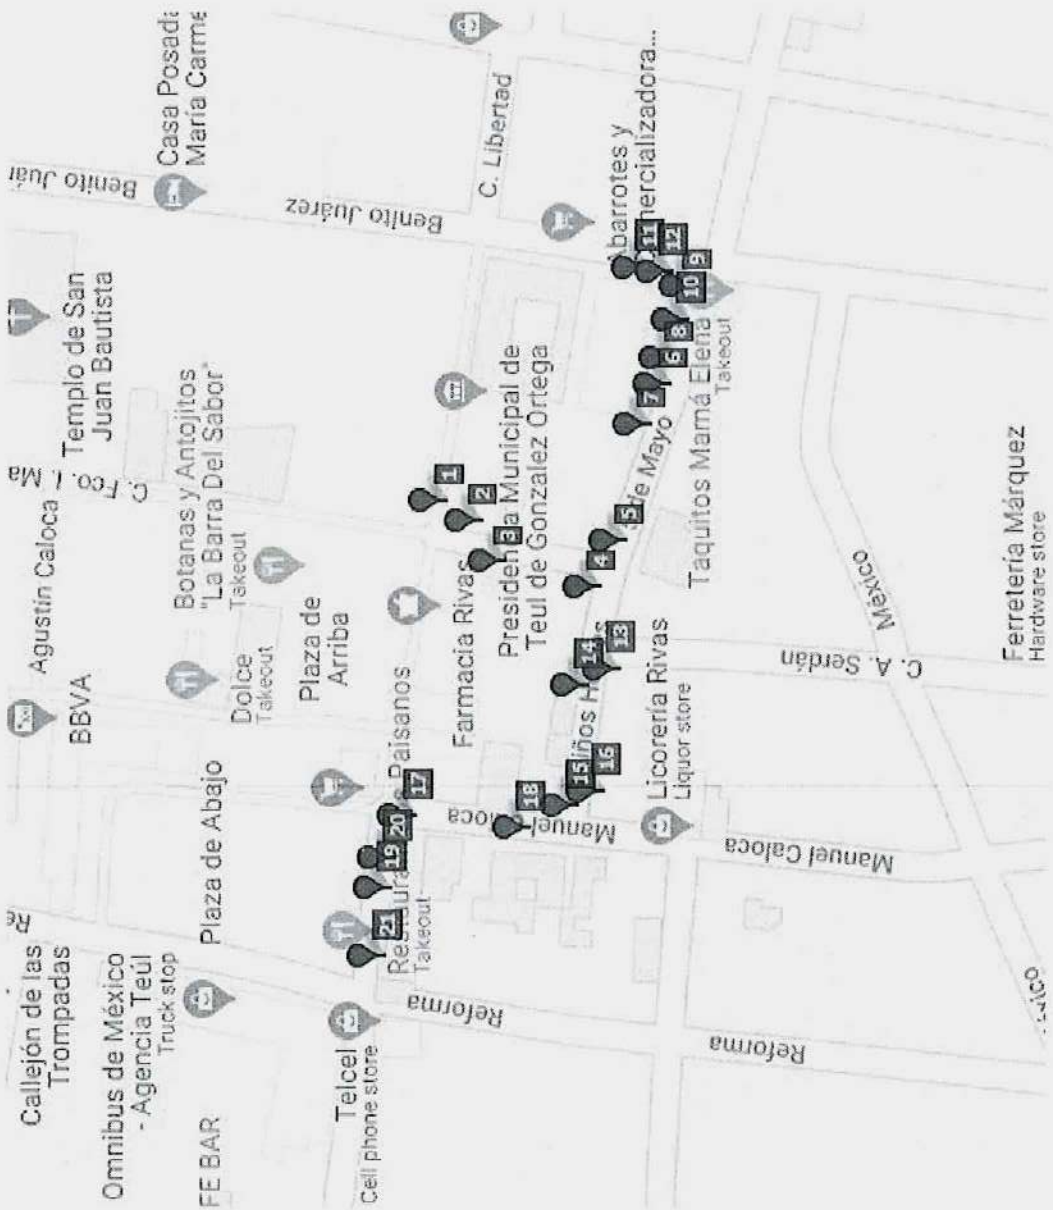

[Handwritten signature]

Ramiro Gonzalez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4647919,-103.4628981 TFA: 5A

RPU: 130130256024 MEDIDOR: 85V4U1 CIRCUITO: A5131605969840 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP58J020202440 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|---------------------------------|-----------|-------------|------------|--------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 5 | 225 | 225 | 0.25 | 281 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 6 | 420 | 420 | 0.25 | 525 |
| TOTAL | 11 | 645 | 645 | | 806 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.81 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 9.68 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 294.22 |

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|-----------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 11 | 645 | 645 | 806 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.81 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 9.68 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 294.22 | | | |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEJÚ DE GONZALEZ ORTEGA | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|--------|--------|----------|--------|--------|----------------|
| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | | SICOM | | | | CIRCUITO | | | |
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | | | | |
| 85V4U1 | 130130256024 | 21/11/2020 | 11 | 0.8063 | 9.6750 | | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 11 | 0.8063 | 9.6756 | A5131605969840 |
| TOTAL COLONIA | | | 11 | 0.8063 | 9.6750 | | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 11 | 0.8063 | 9.6756 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEJÚ DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: | | | | | |
|----------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 11.0000 | 0.8063 | 9.6750 | 11.0000 | 0.8063 | 9.6756 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4642276,-103.462277 TFA: 5A

RPU: 130010755752 MEDIDOR: D19E18 CIRCUITO: A5131605972540 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP58J020201200 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 4 | 180 | 180 | 0.25 | 225 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 5 | 150 | 150 | 0.00 | 150 |
| TOTAL | 9 | 330 | 330 | | 375 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.38 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 4.50 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 136.85 |

Ramiro gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 9 | 330 | 330 | 375 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.38 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 4.50 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 136.85 | | | |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | | | | CENSO 2020 | | | | SICOM | | | | DIFERENCIA | | | | CIRCUITO |
|---|--------------|------------|-----|------------|--------|---------|-----|--------|--------|-----|--------|------------|-----|--------|--------|----------------|
| MEDIDOR | RPU | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | |
| D19E18 | 130010755752 | 21/11/2020 | 9 | 0.3750 | 4.5000 | | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 9 | 0.3750 | 4.5000 | 9 | 0.3750 | 4.5000 | A5131605972540 |
| TOTAL COLONIA | | | 9 | 0.3750 | 4.5000 | | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 9 | 0.3750 | 4.5000 | 9 | 0.3750 | 4.5000 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 9.0000 | 0.3750 | 4.5000 | 9.0000 | 0.3750 | 4.5000 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

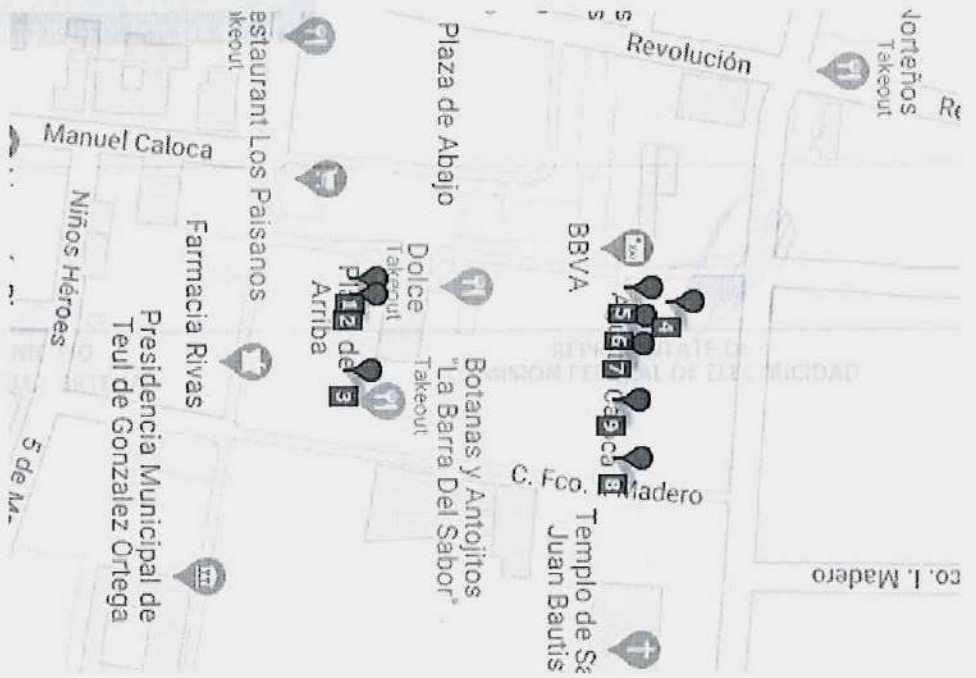

Ramiro Gonzalez



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4612697, -103.4660266 TFA: 5A

RPU: 130870600080 MEDIDOR: K64J48 CIRCUITO: A5131605978480 TENSION: 127/220

CUENTA: 20DP58J020220770 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 70 WATTS | 7 | 490 | 490 | 0.00 | 490 |
| TOTAL | 7 | 490 | 490 | | 490 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.49 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 5.88 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 178.81 |

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL | 7 | 490 | 490 | 490 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.49 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 5.88 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 178.81 | | | |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|-----|--------|--------|------------|-----|----------|-------|--------|--------|----------------|
| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | SICOM | | DIFERENCIA | | CIRCUITO | | | | |
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | | CARGA | CPD | | |
| K64J48 | 130870600080 | 21/11/2020 | 7 | 0.4900 | 5.8800 | | 0 | 0.0000 | 7 | 0.4900 | 5.8800 | A5131605978480 |
| TOTAL COLONIA | | | 7 | 0.4900 | 5.8800 | | 0 | 0.0000 | 7 | 0.4900 | 5.8800 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gómez
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD


| TOTAL INFORME: | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 7.0000 | 0.4900 | 5.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | 7.0000 | 0.4900 | 5.8800 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

MEDIDOR: K64J48

RPU: 130870600080

24/11/2020

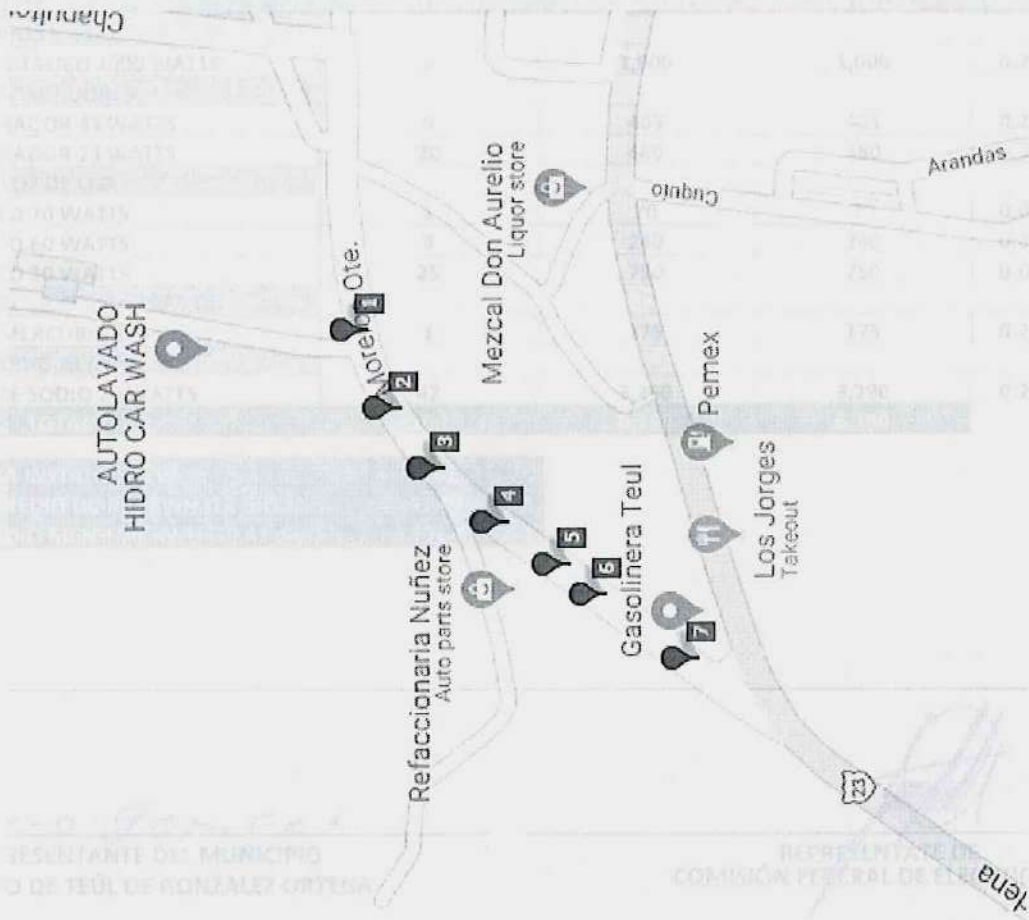

Bamiro gomes c



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4592406,-103.4676866 TFA: 5A

RPU: 130100355745 MEDIDOR: DIRECTO CIRCUITO: A5131605979140 TENSION: 127/220

CUENTA: 85DP58J670550015 FECHA CENSO: 21/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 34 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 13.925

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| ADITIVOS METALICOS | | | | | |
| ADITIVO METALICO 1000 WATTS | 1 | 1,000 | 1,000 | 0.25 | 1,250 |
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 9 | 405 | 405 | 0.25 | 506 |
| AHORRADOR 23 WATTS | 20 | 460 | 460 | 0.00 | 460 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 70 WATTS | 1 | 70 | 70 | 0.00 | 70 |
| LED 60 WATTS | 4 | 240 | 240 | 0.00 | 240 |
| LED 30 WATTS | 25 | 750 | 750 | 0.00 | 750 |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 1 | 175 | 175 | 0.25 | 219 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 47 | 3,290 | 3,290 | 0.25 | 4,113 |
| TOTAL | 108 | 6,390 | 6,390 | | 7,608 |

| | |
|---|----------|
| CARGA INSTALADA KW | 7.61 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 91.29 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 2,776.13 |

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|---------|----------|------------|---------|----------|----------------|
| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | | SICOM | | | | DIFERENCIA | | CIRCUITO | |
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | | CPD |
| DIRECTO | 130100355745 | 21/11/2020 | 108 | 7.6075 | 91.2900 | 20150301 | 34 | 13.9250 | 167.1000 | 74 | -6.3175 | -75.8100 | A5131605979140 |
| TOTAL COLONIA | | | 108 | 7.6075 | 91.2900 | | 34 | 13.9250 | 167.1000 | 74 | -6.3175 | -75.8100 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: | | | | | |
|----------------|--------|---------|---------|---------|----------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 108.0000 | 7.6075 | 91.2900 | 34.0000 | 13.9250 | 167.1000 |
| | | | 74.0000 | -6.3175 | -75.8100 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

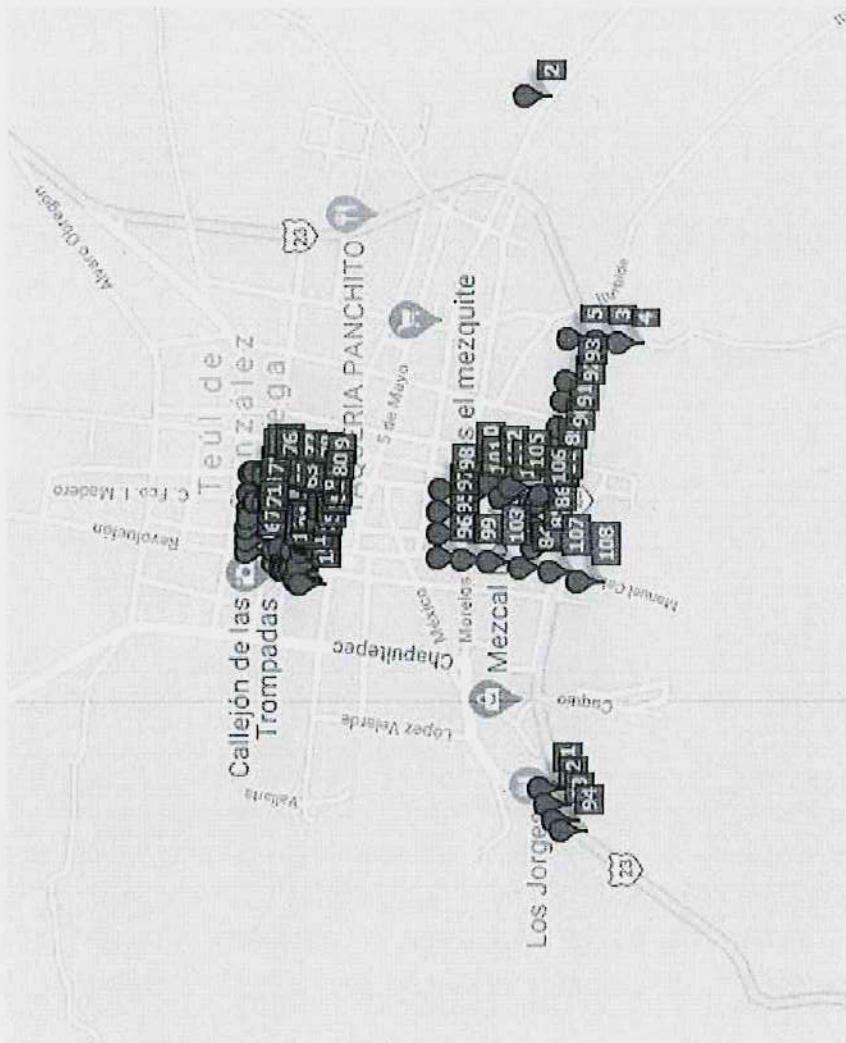

Ramojones





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LA CUMBRE

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | | SICOM | | | | DIFERENCIA | | CIRCUITO | |
|---------------|------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|--------|--------|------------|--------|----------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | | CPD |
| DIRECTO | ALTA | 20/11/2020 | 2 | 0.0600 | 0.7200 | | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | 0.0600 | 0.7200 | AS131605888050 |
| TOTAL COLONIA | | | 2 | 0.0600 | 0.7200 | | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | 0.0600 | 0.7200 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2.0000 | 0.0600 | 0.7200 | 2.0000 | 0.0600 | 0.7200 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4243963,-103.9344875 TFA: 5A

RPU: ALTA MEDIDOR: DIRECTO CIRCUITO: A5131605888060 TENSION: 127/220

CUENTA: FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LA CUMBRE

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 2 | 60 | 60 | 0.00 | 60 |
| TOTAL | 2 | 60 | 60 | | 60 |

| | |
|---|-------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.05 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 0.72 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 21.90 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|-------|---|----|----|----|
| TOTAL | 2 | 60 | 60 | 60 |
|-------|---|----|----|----|

| | |
|---|-------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.06 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 0.72 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 21.90 |

DIRECTO

RPU: ALTA

20/11/2020





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LOS DESMONTES

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | FECHA A | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|------------|-----|---------|----------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | | CPD |
| 5A653G | 130150355843 | 20/11/2020 | 3 | 0.1163 | 1.3950 | 20200120 | 3 | 0.3750 | 4.5000 | 0 | -0.2588 | -3.1056 | A5131605885300 |
| TOTAL COLONIA | | | 3 | 0.1163 | 1.3950 | | 3 | 0.3750 | 4.5000 | 0 | -0.2588 | -3.1056 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Signature]
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 3.0000 | 0.1163 | 1.3950 | 3.0000 | 0.3750 | 4.5000 | 0.0000 | -0.2588 | -3.1056 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4113657,-103.3350522 TFA: 5A

RPU: 130150355843 MEDIDOR: 5A653G CIRCUITO: A5131605885300 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J291290032 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LOS DESMONTES

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 3 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.375

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25%* | TOTAL |
|--------------------|----------|-------------|------------|-------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 1 | 45 | 45 | 0.25 | 56 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 2 | 60 | 60 | 0.00 | 60 |
| TOTAL | 3 | 105 | 105 | | 116 |

| | |
|---|-------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.12 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 1.40 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 42.42 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 3 | 105 | 105 | 116 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.12 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 1.40 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 42.42 | | | |

MEDIDOR: 5A653G

RPU: 130150355843

20/11/2020



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LA LOBERA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|------------|---------|-----|----------|----------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 130090155564 | 130090155564 | 20/11/2020 | 5 | 0.1763 | 2.1150 | 20180912 | 20 | 2.1880 | 26.2560 | -15 | -2.0118 | -24.1416 | A5131605887040 |
| TOTAL COLONIA | | | 5 | 0.1763 | 2.1150 | | 20 | 2.1880 | 26.2560 | -15 | -2.0118 | -24.1416 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: | | | | | |
|----------------|--------|--------|----------|---------|----------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 5.0000 | 0.1763 | 2.1150 | 20.0000 | 2.1880 | 26.2560 |
| | | | -15.0000 | -2.0118 | -24.1416 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

| |
|---|
| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4163444,-103.3398126 TFA: 5A |
| RPU: 130090155564 MEDIDOR: 130090155564 CIRCUITO: AS131605887040 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 85DP58J180550020 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LA LOBERA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 20 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2.188 |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 1 | 45 | 45 | 0.25 | 56 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 4 | 120 | 120 | 0.00 | 120 |
| TOTAL | 5 | 165 | 165 | | 176 |

| | |
|---|-------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.18 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 2.12 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 64.32 |



[Handwritten signature]

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Handwritten signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|-------|-----|-----|-----|
| TOTAL | 5 | 165 | 165 | 176 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.18 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 2.12 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 64.32 | | | |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LA LOBERA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|------------|--------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 20M12L | 130130655875 | 20/11/2020 | 4 | 0.3088 | 3.7050 | 20200123 | 4 | 0.3880 | 4.6560 | 0 | -0.0793 | -0.9516 | A5131603886320 |
| TOTAL COLONIA | | | 4 | 0.3088 | 3.7050 | | 4 | 0.3880 | 4.6560 | 0 | -0.0793 | -0.9516 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Signature]
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 4.0000 | 0.3088 | 3.7050 | 4.0000 | 0.3880 | 4.6560 |
| | | | 0.0000 | -0.0793 | -0.9516 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

| |
|---|
| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4186594,-103.3422565 TFA: 5A |
| RPU: 130130655875 MEDIDOR: 20M12L CIRCUITO: A5131605886320 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 21DP58J291560052 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LA LOBERA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.388 |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25%* | TOTAL |
|-----------------------------|----------|-------------|------------|-------|------------|
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 3 | 90 | 90 | 0.00 | 90 |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 1 | 175 | 175 | 0.25 | 219 |
| TOTAL | 4 | 265 | 265 | | 309 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.31 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 3.71 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 112.67 |



[Signature]
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL | 4 | 265 | 265 | 309 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.31 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 3.71 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 112.67 | | | |

MEDIDOR: 20M12L


RPU: 130130655875

20/11/2020



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]





DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

| |
|--|
| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4153266,-103.3425954 TPA: 5A |
| RPLI: 130130655883 MEDIDOR: 0K988F CIRCUITO: A5131605885900 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 21DP58J291S60053 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LA LOBERA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.338 |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|---------------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 1 | 45 | 45 | 0.25 | 56 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 4 | 120 | 120 | 0.00 | 120 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 1 | 70 | 70 | 0.25 | 88 |
| TOTAL | 6 | 235 | 235 | | 264 |

| | |
|---|-------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.26 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 3.17 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 96.25 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTATE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


| | | | | |
|---|-------|-----|-----|-----|
| TOTAL | 6 | 235 | 235 | 264 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.26 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 3.17 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 96.25 | | | |

MEDIDOR: 0K988F

RPU: 130130655883

20/11/2020

La Lobera

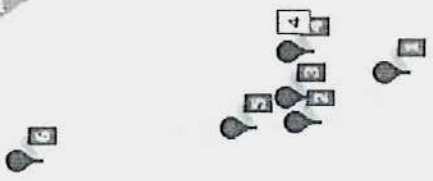

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LA LOBERA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|------------|--------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 80YP56 | 130081255661 | 20/11/2020 | 1 | 0.2188 | 2.6250 | 20200119 | 1 | 0.2190 | 2.6280 | 0 | -0.0003 | -0.0036 | A5131605887700 |
| TOTAL COLONIA | | | 1 | 0.2188 | 2.6250 | | 1 | 0.2190 | 2.6280 | 0 | -0.0003 | -0.0036 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚ DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 1.0000 | 0.2188 | 2.6250 | 1.0000 | 0.2190 | 2.6280 | 0.0000 | -0.0003 | -0.0036 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4206582,-103.3387321 TFA: 5A

RPU: 130081255661 MEDIDOR: 80YP56 CIRCUITO: AS131605887700 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J291290010 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LA LOBERA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 1 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.219

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|-----------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 1 | 175 | 175 | 0.25 | 219 |
| TOTAL | 1 | 175 | 175 | | 219 |

| | |
|---|-------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.22 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 2.63 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 79.83 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|--------------|----------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 1 | 175 | 175 | 219 |
|--------------|----------|------------|------------|------------|

| | |
|---|-------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.22 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 2.63 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 79.83 |

MEDIDOR: 80YP56

RPU: 130081255661

20/11/2020



La Lobera






Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LAS PLAYAS

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|------------|---------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 6D479K | 130120355792 | 20/11/2020 | 4 | 0.7125 | 8.5500 | 20200121 | 5 | 0.9560 | 11.4720 | -1 | -0.2435 | -2.9220 | AS131605894120 |
| TOTAL COLONIA | | | 4 | 0.7125 | 8.5500 | | 5 | 0.9560 | 11.4720 | -1 | -0.2435 | -2.9220 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

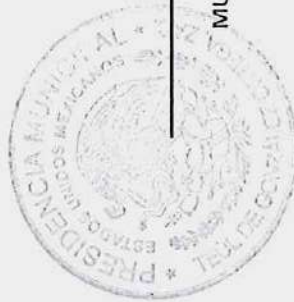

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 4.0000 | 0.7125 | 8.5500 | 5.0000 | 0.9560 | 11.4720 | -1.0000 | -0.2435 | -2.9220 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4711817,-103.30255 TFA: 5A

RPU: 130120355792 MEDIDOR: 6D479K CIRCUITO: A5131605894120 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58I611580010 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: LAS PLAYAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 5 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.956

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25%* | TOTAL |
|------------------------------------|----------|-------------|------------|-------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 1 | 45 | 45 | 0.25 | 56 |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 3 | 525 | 525 | 0.25 | 656 |
| TOTAL | 4 | 570 | 570 | | 713 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.71 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 8.55 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 260.01 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 4 | 570 | 570 | 713 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.71 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 8.55 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 260.01 | | | |

MEDIDOR: 6D479K

RPU: 130120355792

20/11/2020





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: PALO ALTO

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|-----|------------|-----|--------|---------|---------|-----|------------|--------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 30030756151 | | 20/11/2020 | 13 | 0.8725 | 10.4700 | | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 13 | 0.8725 | 10.4700 | AS131605889680 |
| TOTAL COLONIA | | | 13 | 0.8725 | 10.4700 | | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 13 | 0.8725 | 10.4700 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 13.0000 | 0.8725 | 10.4700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.8725 | 10.4700 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

| |
|--|
| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.44195, -103.34943 TFA: 5A |
| RPU: MEDIDOR: 130030756151 CIRCUITO: A5131605889680 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: PALO ALTO |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0 |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 4 | 180 | 180 | 0.25 | 225 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 7 | 210 | 210 | 0.00 | 210 |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 2 | 350 | 350 | 0.25 | 438 |
| TOTAL | 13 | 740 | 740 | | 873 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.87 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 10.47 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 318.39 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTATÉ DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


| | | | | |
|-------|----|-----|-----|-----|
| TOTAL | 13 | 740 | 740 | 873 |
|-------|----|-----|-----|-----|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.87 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 10.47 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 318.39 |

DIRECTO

RPJ: 130030756151

20/11/2020

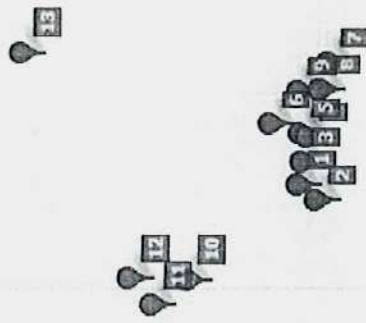

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. Hernández', written in a cursive style.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. Hernández', written in a cursive style.



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: PALO ALTO

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|------------|---------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| J2U992 | 130130655867 | 20/11/2020 | 8 | 1.5875 | 19.0500 | 20200111 | 8 | 1.7500 | 21.0000 | 0 | -0.1625 | -1.9500 | A5131505892200 |
| TOTAL COLONIA | | | 8 | 1.5875 | 19.0500 | | 8 | 1.7500 | 21.0000 | 0 | -0.1625 | -1.9500 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Signature]

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 8.0000 | 1.5875 | 19.0500 | 8.0000 | 1.7500 | 21.0000 | 0.0000 | -0.1625 | -1.9500 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.448285, -103.3528713 TFA: 5A

RPU: 130130555867 MEDIDOR: J2U992 CIRCUITO: A5131605892200 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J281550072 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: PALO ALTO

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 8 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.75

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|-----------------------------|----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 1 | 45 | 45 | 0.25 | 56 |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 7 | 1,225 | 1,225 | 0.25 | 1,531 |
| TOTAL | 8 | 1,270 | 1,270 | | 1,588 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 1.59 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 19.05 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 579.31 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD


Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|----------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL | 8 | 1,270 | 1,270 | 1,588 |
| CARGA INSTALADA KW | 1.59 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 19.05 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 579.31 | | | |

MEDIDOR: J2U992

RPU: 130130655867

20/11/2020

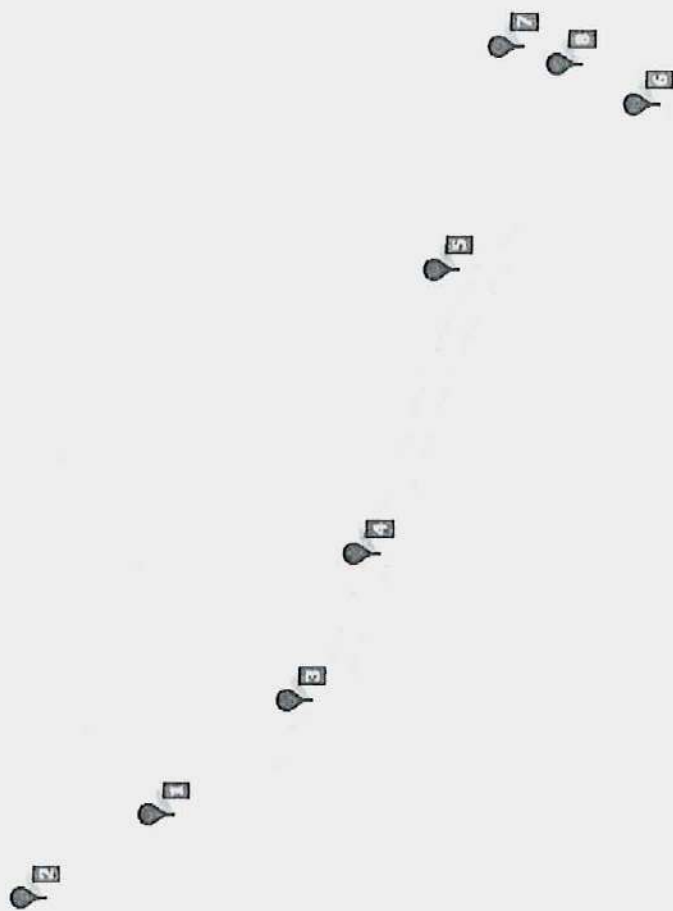

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: PALO ALTO

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|----------|-----|--------|------------|-----|---------|----------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | | CPD |
| 358EVV | 130151055614 | 20/11/2020 | 4 | 0.2350 | 20200117 | 6 | 1.0000 | 12.0000 | -2 | -0.7650 | -9.1800 | A5131505889260 |
| TOTAL COLONIA | | | 4 | 0.2350 | | 6 | 1.0000 | 12.0000 | -2 | -0.7650 | -9.1800 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 4.0000 | 0.2350 | 2.8200 | 6.0000 | 1.0000 | 12.0000 | -2.0000 | -0.7650 | -9.1800 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4407164,-103.3452199 TPA: 5A

RPU: 130151055614 MEDIDOR: 358EVV CIRCUITO: A5131605889260 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J281540093 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: PALO ALTO

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 6 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 2 | 60 | 60 | 0.00 | 60 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 2 | 140 | 140 | 0.25 | 175 |
| TOTAL | 4 | 200 | 200 | | 235 |

| | |
|---|-------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.24 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 2.82 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 85.76 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 4 | 200 | 200 | 235 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.24 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 2.82 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 85.76 | | | |

MEDIDOR: 358EW RPU: 130151055614 20/11/2020



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4279486, -103.337355 TFA: 5A

RPU: 130081256421 MEDIDOR: 80YP59 CIRCUITO: A5131605888540 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J181500431 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: RANCHO LOS LUNA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 2 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.3

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|-----------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 1 | 45 | 45 | 0.25 | 56 |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 1 | 175 | 175 | 0.25 | 219 |
| TOTAL | 2 | 220 | 220 | | 275 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.28 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 3.30 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 100.35 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|--------------|----------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 2 | 220 | 220 | 275 |
|--------------|----------|------------|------------|------------|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.28 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 3.30 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 100.35 |

MEDIDOR: 80YP59

RPU: 130081256421

20/11/2020



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|----------|-----|--------|------------|-----|--------|----------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | | CPD |
| 8NV657 | 130110355948 | 20/11/2020 | 9 | 0.7338 | 20200210 | 4 | 0.3500 | 4.2000 | 5 | 0.3838 | 4.6056 | AS131605906000 |
| TOTAL COLONIA | | | 9 | 0.7338 | | 4 | 0.3500 | 4.2000 | 5 | 0.3838 | 4.6056 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.0000 | 0.7338 | 8.8050 | 4.0000 | 0.3500 | 4.2000 | 5.0000 | 0.3838 | 4.6056 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4740367,-103.4581273 TFA: 5A

RPU: 130110355948 MEDIDOR: 8NV657 CIRCUITO: A5131605906000 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP581021271815 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.35

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|----------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| ADITIVOS METALICOS | | | | | |
| ADITIVO METALICO 250 WATTS | 1 | 250 | 250 | 0.25 | 313 |
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 1 | 45 | 45 | 0.25 | 56 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 70 WATTS | 1 | 70 | 70 | 0.00 | 70 |
| LED 30 WATTS | 4 | 120 | 120 | 0.00 | 120 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 2 | 140 | 140 | 0.25 | 175 |
| TOTAL | 9 | 625 | 625 | | 734 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.73 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 8.81 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 267.76 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL | 9 | 625 | 625 | 734 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.73 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 8.81 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 267.76 | | | |




MEDIDOR: 8NV657

RPU: 130110355948

20/11/2020

Panteón Municipal

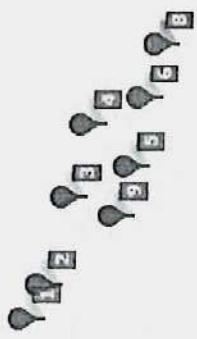

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|------------|--------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 09EJ91 | 130031155569 | 20/11/2020 | 5 | 0.3800 | 4.5600 | 20200215 | 4 | 0.5000 | 6.0000 | 1 | -0.1200 | -1.4400 | AS131605899040 |
| TOTAL COLONIA | | | 5 | 0.3800 | 4.5600 | | 4 | 0.5000 | 6.0000 | 1 | -0.1200 | -1.4400 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 5.0000 | 0.3800 | 4.5600 | 4.0000 | 0.5000 | 6.0000 | 1.0000 | -0.1200 | -1.4400 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4585444,-103.4606692 TFA: 5A

RPU: 130031155589 MEDIDOR: 09E191 CIRCUITO: A5131605899040 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58J021270910 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.5

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 1 | 30 | 30 | 0.00 | 30 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 4 | 280 | 280 | 0.25 | 350 |
| TOTAL | 5 | 310 | 310 | | 380 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.38 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 4.56 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 138.67 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL | 5 | 310 | 310 | 380 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.38 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 4.56 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 138.67 | | | |

MEDIDOR: 09EJ91

RPU: 130031155569

20/11/2020

Mat

Fransel



rqueológica



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|----------|-----|--------|------------|--------|--------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | FECHA A | LUM | CARGA | LUM | CARGA | CPD | |
| 806Y24 | 130010655901 | 20/11/2020 | 8 | 0.6725 | 20200101 | 7 | 0.6130 | 1 | 0.0595 | 0.7140 | A5131605903180 |
| TOTAL-COLONIA | | | 8 | 0.6725 | | 7 | 0.6130 | 1 | 0.0595 | 0.7140 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Handwritten signature]

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Handwritten signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8.0000 | 0.6725 | 8.0700 | 7.0000 | 0.6130 | 7.3560 | 1.0000 | 0.0595 | 0.7140 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

| |
|---|
| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4689514,-103.4604843 TFA: 5A |
| RPU: 130010655901 MEDIDOR: B06Y24 CIRCUITO: A5131605903180 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 33DP58J010330705 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.613 |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 60 WATTS | 1 | 60 | 60 | 0.00 | 60 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 7 | 490 | 490 | 0.25 | 613 |
| TOTAL | 8 | 550 | 550 | | 673 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.67 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 8.07 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 245.41 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


| | | | | |
|-------|---|-----|-----|-----|
| TOTAL | 8 | 550 | 550 | 673 |
|-------|---|-----|-----|-----|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.67 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 8.07 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 245.41 |

MEDIDOR: B06Y24

RPU: 130010655901

20/11/2020

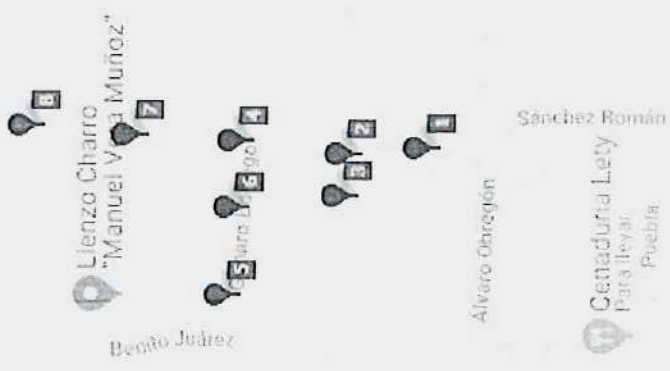

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|------------|--------|-----|----------|--------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 22C6G7 | 130030756178 | 20/11/2020 | 8 | 0.7000 | 8.4000 | 20200220 | 7 | 0.6130 | 7.3560 | 1 | 0.0870 | 1.0440 | A5131603905400 |
| TOTAL COLONIA | | | 8 | 0.7000 | 8.4000 | | 7 | 0.6130 | 7.3560 | 1 | 0.0870 | 1.0440 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8.0000 | 0.7000 | 8.4000 | 7.0000 | 0.6130 | 7.3560 | 1.0000 | 0.0870 | 1.0440 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

44



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

| |
|---|
| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4739017, -103.458385 TFA: 5A |
| RPU: 130030756178 MEDIDOR: 22C6G7 CIRCUITO: A5131605905400 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 27DP58JD21271835 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.613 |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 8 | 560 | 560 | 0.25 | 700 |
| TOTAL | 8 | 560 | 560 | | 700 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.70 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 8.40 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 255.44 |



[Handwritten signature]

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Handwritten signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


| | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 8 | 560 | 560 | 700 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.70 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 8.40 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 255.44 | | | |

MEDIDOR: 22C6G7

RPU: 130030756178

20/11/2020

Panteon Municipal

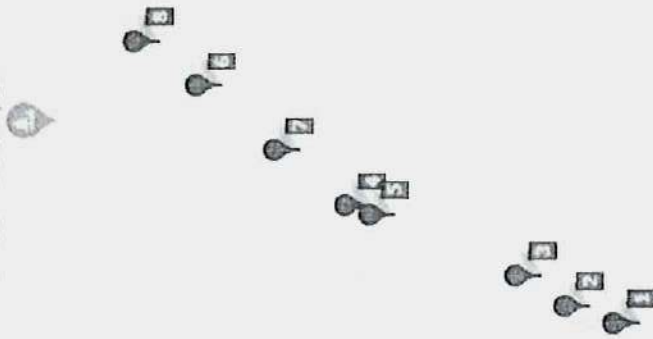

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|------------|--------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 25N192 | 130110755903 | 20/11/2020 | 7 | 0.3825 | 4.5900 | 20200221 | 5 | 0.4380 | 5.2560 | 2 | -0.0555 | -0.6660 | A5131605902400 |
| TOTAL COLONIA | | | 7 | 0.3825 | 4.5900 | | 5 | 0.4380 | 5.2560 | 2 | -0.0555 | -0.6660 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Signature]

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 7.0000 | 0.3825 | 4.5900 | 5.0000 | 0.4380 | 5.2560 | 2.0000 | -0.0555 | -0.6660 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

| |
|---|
| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4687117,-103.4556033 TFA: 5A |
| RPU: 130110755903 MEDIDOR: 25N92 CIRCUITO: A5131605902400 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 27DP58/021271190 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 5 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.438 |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|---------------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 4 | 120 | 120 | 0.00 | 120 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 3 | 210 | 210 | 0.25 | 263 |
| TOTAL | 7 | 330 | 330 | | 383 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.38 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 4.59 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 139.58 |



[Handwritten Signature]

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Handwritten Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL | 7 | 330 | 330 | 383 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.38 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 4.59 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 139.58 | | | |

MEDIDOR: 25NJ92

RPU: 130110755903

20/11/2020

Alvaro Obregón

Muñoz



i Tiendita



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|------------|--------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 122EBC | 130091155924 | 20/11/2020 | 28 | 1.9600 | 23.5200 | 20200222 | 4 | 0.3380 | 4.0560 | 24 | 1.6220 | 19.4640 | A5131603901500 |
| TOTAL COLONIA | | | 28 | 1.9600 | 23.5200 | | 4 | 0.3380 | 4.0560 | 24 | 1.6220 | 19.4640 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 28.0000 | 1.9600 | 23.5200 | 4.0000 | 0.3380 | 4.0560 | 24.0000 | 1.6220 | 19.4640 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
 ZONA ZACATECAS
 DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
 LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4674409, -103.4581526 TFA: 5A

RPU: 130091155924 MEDIDOR: 122EBC CIRCUITO: A5131605901500 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58ID21271160 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.338

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 70 WATTS | 28 | 1,960 | 1,960 | 0.00 | 1,960 |
| TOTAL | 28 | 1,960 | 1,960 | | 1,960 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 1.96 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 23.52 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 715.24 |



 REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

 REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|
| TOTAL | 28 | 1,960 | 1,960 | 1,960 |
| CARGA INSTALADA KW | 1.96 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 23.52 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 715.24 | | | |

MEDIDOR: 122EBC RPU: 130091155924 20/11/2020

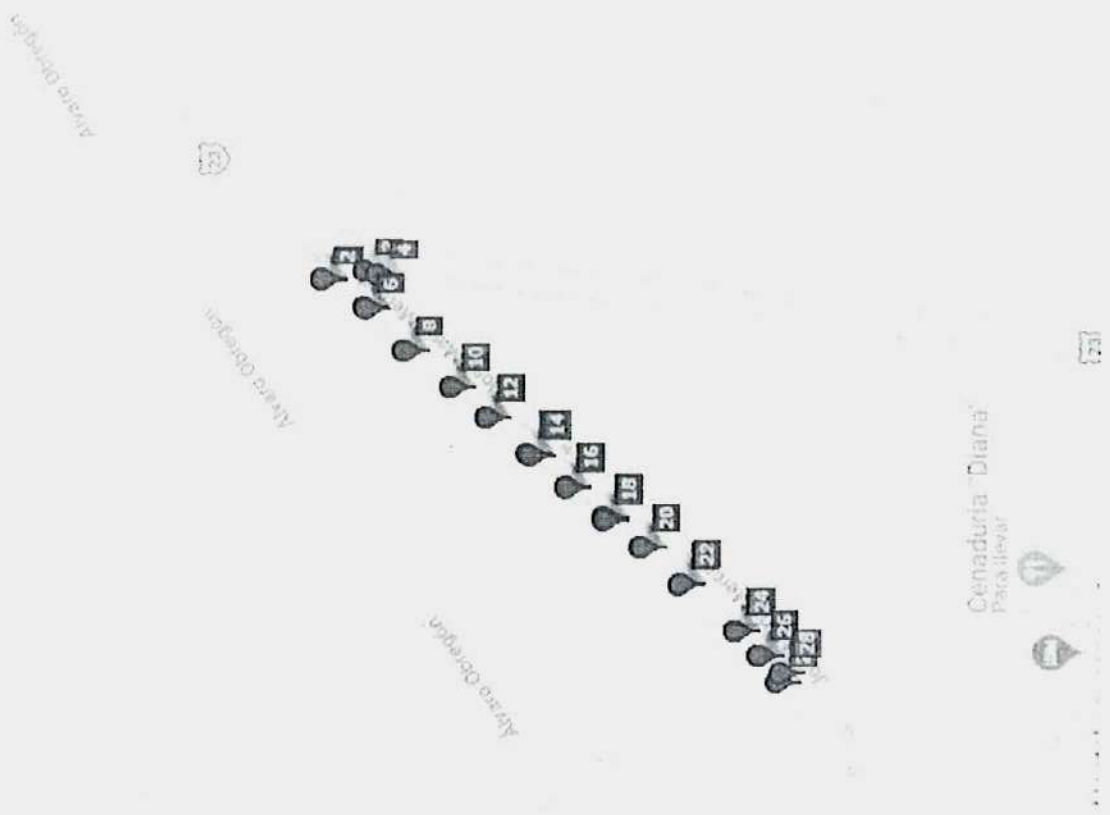

[Handwritten signature]

Lienzo Charro
Manuel Vera Muñoz

Charro Borracho

Obregón

Sanchez Román
Lety
Puebla

Abarrotes Mr Tiendita

Sanchez Roman

Jose
Para llevar






Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|------------|--------|-----|----------|--------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 39FD52 | 130110355990 | 20/11/2020 | 7 | 0.4038 | 4.8450 | 20200217 | 4 | 0.3500 | 4.2000 | 3 | 0.0538 | 0.6456 | AS131605906780 |
| TOTAL COLONIA | | | 7 | 0.4038 | 4.8450 | | 4 | 0.3500 | 4.2000 | 3 | 0.0538 | 0.6456 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

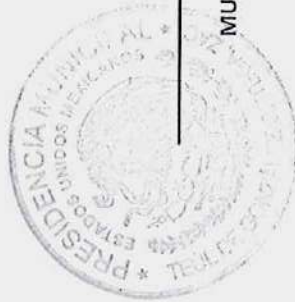

[Signature]

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 7.0000 | 0.4038 | 4.8450 | 4.0000 | 0.3500 | 4.2000 | 3.0000 | 0.0538 | 0.6456 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

| |
|---|
| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4735044,-103.4582942 TFA: 5A |
| RPU: 130110355930 MEDIDOR: 39FD52 CIRCUITO: A5131605906780 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 27DP58J021271380 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.35 |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|---------------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 3 | 135 | 135 | 0.25 | 169 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 2 | 60 | 60 | 0.00 | 60 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 2 | 140 | 140 | 0.25 | 175 |
| TOTAL | 7 | 335 | 335 | | 404 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.40 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 4.85 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 147.34 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTATE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL | 7 | 335 | 335 | 404 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.40 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 4.85 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 147.34 | | | |

MEDIDOR: 39FD52

RPU: 130110355930

20/11/2020



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1. SECTOR: A. COLONIA: TEJÚ DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|----------|-----|--------|------------|---------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | FECHA A | LUM | CARGA | LUM | CARGA | CPD | |
| 40L172 | 130080157003 | 20/11/2020 | 5 | 0.2863 | 20200219 | 5 | 0.5380 | 0 | -0.2518 | -3.0216 | A5131605897960 |
| TOTAL COLONIA | | | 5 | 0.2863 | | 5 | 0.5380 | 0 | -0.2518 | -3.0216 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Signature]
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEJÚ DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 5.0000 | 0.2863 | 3.4350 | 5.0000 | 0.5380 | 6.4560 | 0.0000 | -0.2518 | -3.0216 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4577397, -103.4655298 TPA: 5A

RPU: 130080157003 MEDIDOR: 40LT72 CIRCUITO: A5131605897960 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP581021270460 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 5 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.538

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|---------------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 3 | 135 | 135 | 0.25 | 169 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 1 | 30 | 30 | 0.00 | 30 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 1 | 70 | 70 | 0.25 | 88 |
| TOTAL | 5 | 235 | 235 | | 286 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.29 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 3.44 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 104.46 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|--------------|----------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 5 | 235 | 235 | 286 |
|--------------|----------|------------|------------|------------|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.29 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 3.44 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 104.46 |

MEDIDOR: 40LT72

RPU: 130080157003

20/11/2020

Fabrica de Mezcal,
Don Aurelio Lamas

Mezcal Don Aurelio
Tienda de bebidas
alcoholicas

Teul

P Pemex

Jorges
Inca

Cajito

Cajito

Zo



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1. SECTOR: A. COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|------------|--------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 40L174 | 130080157011 | 20/11/2020 | 7 | 0.3150 | 3.7800 | 20200218 | 7 | 0.6560 | 7.8720 | 0 | -0.3410 | -4.0920 | A5131605897540 |
| TOTAL COLONIA | | | 7 | 0.3150 | 3.7800 | | 7 | 0.6560 | 7.8720 | 0 | -0.3410 | -4.0920 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 7.0000 | 0.3150 | 3.7800 | 7.0000 | 0.6560 | 7.8720 | 0.0000 | -0.3410 | -4.0920 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

| |
|---|
| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4591319,-103.4658821 TFA: 5A |
| RPU: 130080157011 MEDIDOR: 40LT74 CIRCUITO: A5131605897540 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 27DP58J021270155 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.656 |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 4 | 180 | 180 | 0.25 | 225 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 3 | 90 | 90 | 0.00 | 90 |
| TOTAL | 7 | 270 | 270 | | 315 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.32 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 3.78 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 114.95 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD


Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 7 | 270 | 270 | 315 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.32 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 3.78 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 114.95 | | | |

MEDIDOR: 40LT74

RPU: 130080157011

20/11/2020

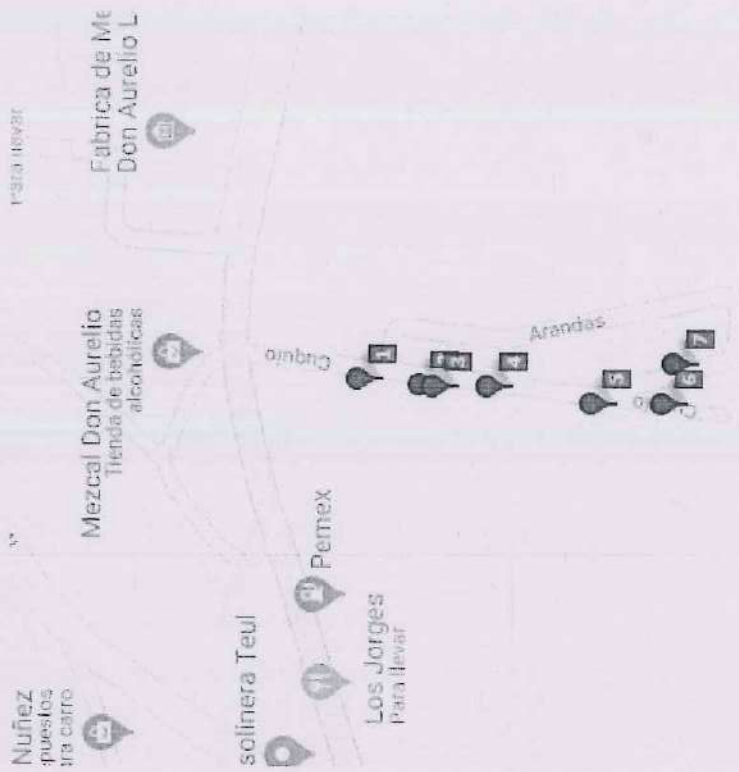

61





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1. SECTOR: A. COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|----------|-----|--------|------------|--------|--------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | FECHA A | LUM | CARGA | LUM | CARGA | CPD | |
| 5P72ND | 130010655898 | 20/11/2020 | 9 | 0.6625 | 20200213 | 6 | 0.5250 | 3 | 0.1375 | 1.6500 | A5131605903840 |
| TOTAL COLONIA | | | 9 | 0.6625 | | 6 | 0.5250 | 3 | 0.1375 | 1.6500 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.0000 | 0.6625 | 7.9500 | 6.0000 | 0.5250 | 6.3000 | 3.0000 | 0.1375 | 1.6500 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4721297,-103.4587372 TFA: 5A

RPU: 130010655898 MEDIDOR: 5P72N0 CIRCUITO: A5131605903840 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58J021271350 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 6 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.525

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 4 | 180 | 180 | 0.25 | 225 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 5 | 350 | 350 | 0.25 | 438 |
| TOTAL | 9 | 530 | 530 | | 663 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.66 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 7.95 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 241.76 |




REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 9 | 530 | 530 | 663 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.66 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 7.95 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 241.76 | | | |

| | | |
|-----------------|-------------------|------------|
| MEDIDOR: 5P72N0 | RPU: 130010655898 | 20/11/2020 |
|-----------------|-------------------|------------|

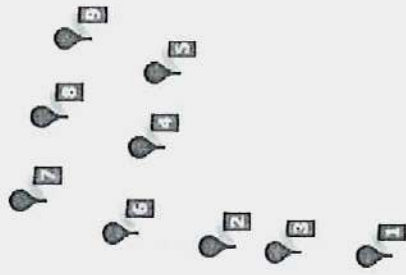

[Handwritten signature in blue ink]

Lienco Charro
"Manuel Vera Muñoz"

Genaro Bottego

Genaro Bottego

C. Fco. I. Madero

[Handwritten signature in blue ink]

Genaro Bottego



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|------------|---------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 7F698W | 130031155577 | 20/11/2020 | 9 | 0.6725 | 8.0700 | 20200214 | 8 | 1.0000 | 12.0000 | 1 | -0.3275 | -3.9300 | AS131605898320 |
| TOTAL COLONIA | | | 9 | 0.6725 | 8.0700 | | 8 | 1.0000 | 12.0000 | 1 | -0.3275 | -3.9300 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Handwritten signature]

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 9.0000 | 0.6725 | 8.0700 | 8.0000 | 1.0000 | 12.0000 | 1.0000 | -0.3275 | -3.9300 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.458055,-103.4612893 TFA: 5A

RPU: 130031155577 MEDIDOR: 7F698W CIRCUITO: A5131605898320 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58J021270795 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 8 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 2 | 60 | 60 | 0.00 | 60 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 7 | 490 | 490 | 0.25 | 613 |
| TOTAL | 9 | 550 | 550 | | 673 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.67 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 8.07 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 245.41 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD


Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 9 | 550 | 550 | 673 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.67 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 8.07 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 245.41 | | | |

MEDIDOR: 7F698W

RPU: 130031155577

20/11/2020

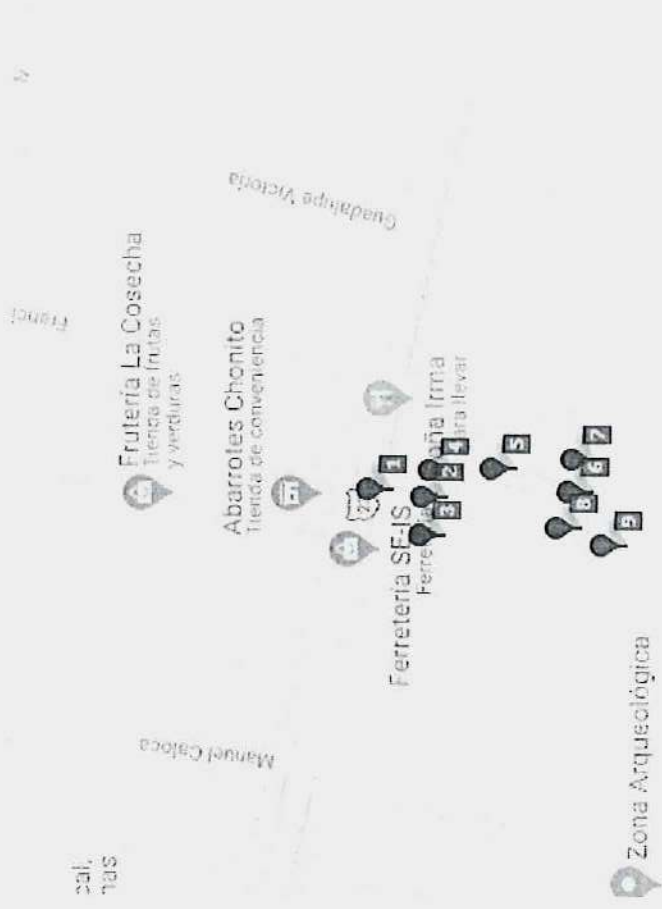

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4548817,-103.4479117 TFA: 5A

RPU: 130181100193 MEDIDOR: N493CN CIRCUITO: A5131605900120 TENSION: 127/220


CUENTA: 27DP58J021271010 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: CAMINO A LA PRESA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 12 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|---------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 100 WATTS | 1 | 100 | 100 | 0.00 | 100 |
| LED 70 WATTS | 23 | 1,610 | 1,610 | 0.00 | 1,610 |
| TOTAL | 24 | 1,710 | 1,710 | | 1,710 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 1.71 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 20.52 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 624.01 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA



REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|
| TOTAL | 24 | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| CARGA INSTALADA KW | 1.71 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 20.52 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 624.01 | | | |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: CAMINO A LA PRESA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | FECHA A | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|-------|--------|---------|------------|---------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | |
| N495CN | 130181100193 | 20/11/2020 | 24 | 1.7100 | 20.5200 | 12 | 2.0000 | 24.0000 | 12 | -0.2900 | -3.4800 | A5131605900120 |
| TOTAL COLONIA | | | 24 | 1.7100 | 20.5200 | 12 | 2.0000 | 24.0000 | 12 | -0.2900 | -3.4800 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro gomez


REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 24.0000 | 1.7100 | 20.5200 | 12.0000 | 2.0000 | 24.0000 | 12.0000 | -0.2900 | -3.4800 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

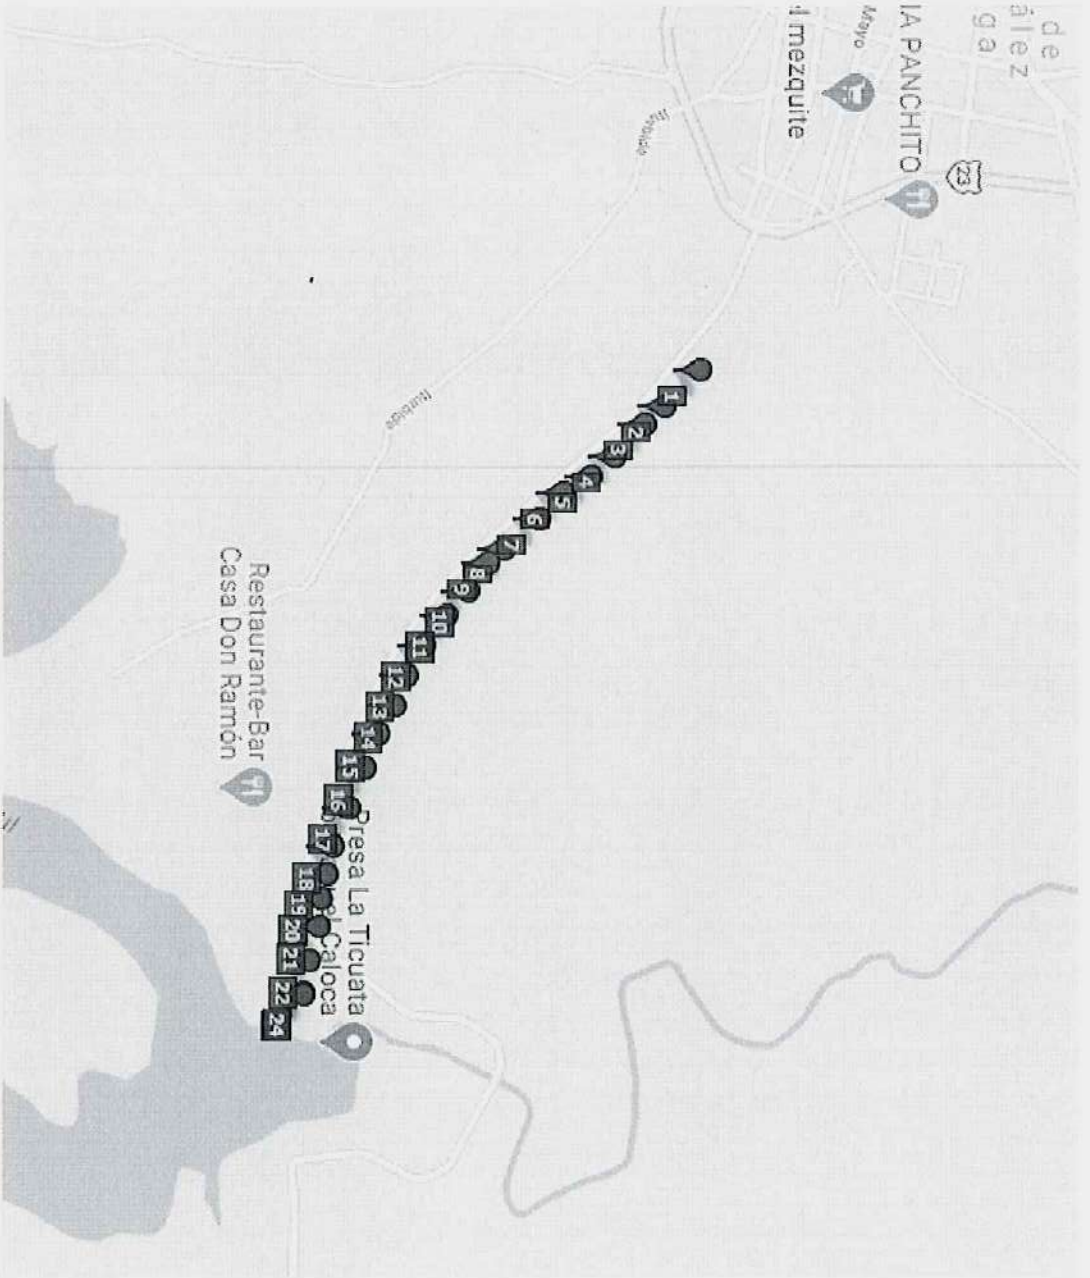

Ramiro yamerc



Comisión Federal de Electricidad

71

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4698194,-103.4612115 TFA: 5A

RPU: 130130555935 MEDIDOR: 54V98N CIRCUITO: A5131605907440 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58J021271900 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|-----------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|---------------|
| ADITIVOS METALICOS | | | | | |
| ADITIVO METALICO 1000 WATTS | 12 | 12,000 | 12,000 | 0.25 | 15,000 |
| ADITIVO METALICO 250 WATTS | 10 | 2,500 | 2,500 | 0.25 | 3,125 |
| TOTAL | 22 | 14,500 | 14,500 | | 18,125 |

| | |
|---|----------|
| CARGA INSTALADA KW | 18.13 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 217.50 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 6,614.18 |

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL | 22 | 14,500 | 14,500 | 18,125 |
|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|

| | |
|---|----------|
| CARGA INSTALADA KW | 18.13 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 217.50 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 6,614.18 |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA | | CENSO 2020 | | | | SICOM | | | | DIFERENCIA | | | | CIRCUITO | |
|---|--------------|------------|-----|---------|----------|---------|-----|--------|--------|------------|---------|----------|-----|----------|----------|
| MEDIDOR | RPU | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 54V93N | 130130555935 | 20/11/2020 | 22 | 18.1250 | 217.5000 | | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 22 | 18.1250 | 217.5000 | 22 | 18.1250 | 217.5000 |
| TOTAL COLONIA | | | 22 | 18.1250 | 217.5000 | | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 22 | 18.1250 | 217.5000 | 22 | 18.1250 | 217.5000 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


Ramiro de mesc

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: | | | | | |
|----------------|---------|----------|---------|---------|----------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 22.0000 | 18.1250 | 217.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | 22.0000 | 18.1250 | 217.5000 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

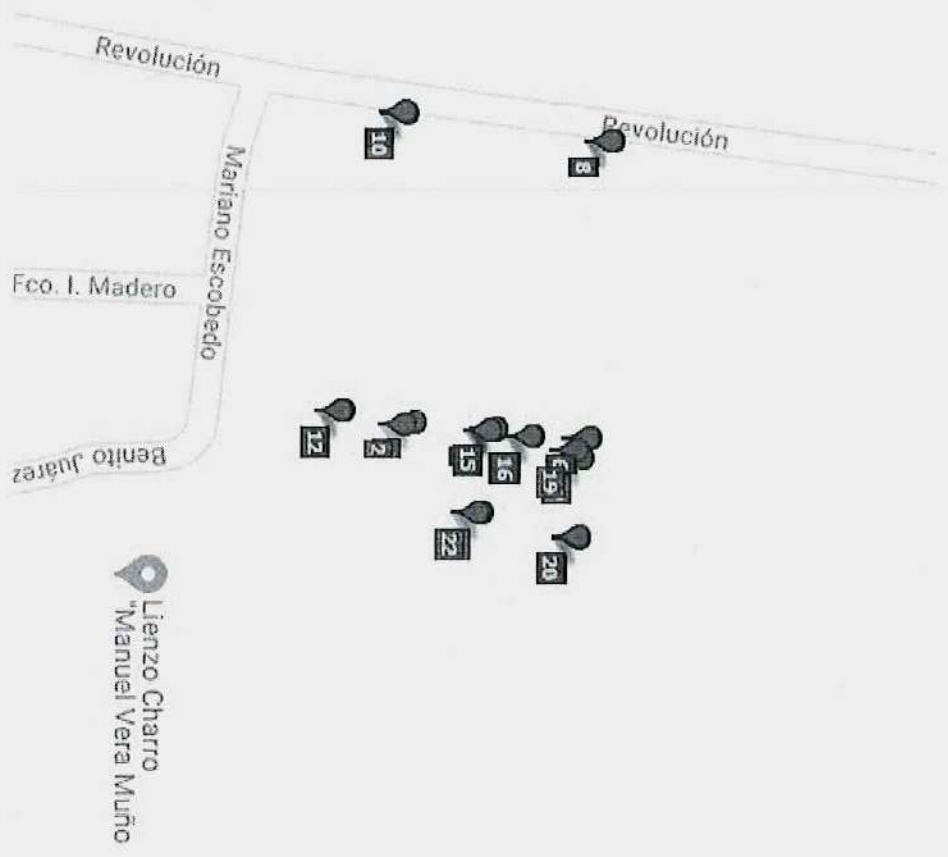

Ramiro Gómez



Comisión Federal de Electricidad

74

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4458308,-103.3507743 TFA: 5A

RPU: 130130655859 MEDIDOR: 51P9T9 CIRCUITO: A5131605890580 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J281540212 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: PALO ALTO

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 13 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.925

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 4 | 180 | 180 | 0.25 | 225 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 5 | 150 | 150 | 0.00 | 150 |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 4 | 700 | 700 | 0.25 | 875 |
| TOTAL | 13 | 1,030 | 1,030 | | 1,250 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 1.25 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 15.00 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 456.15 |

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL | 13 | 1,030 | 1,030 | 1,250 |
| CARGA INSTALADA KW | 1.25 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 15.00 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 456.15 | | | |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: PALO ALTO

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|------------|---------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 51P9T9 | 130130655859 | 20/11/2020 | 13 | 1.2500 | 15.0000 | 20200118 | 13 | 1.9250 | 23.1000 | 0 | -0.6750 | -8.1000 | A5131605890580 |
| TOTAL COLONIA | | | 13 | 1.2500 | 15.0000 | | 13 | 1.9250 | 23.1000 | 0 | -0.6750 | -8.1000 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gonzalez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


[Signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 13.0000 | 1.2500 | 15.0000 | 13.0000 | 1.9250 | 23.1000 | 0.0000 | -0.6750 | -8.1000 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

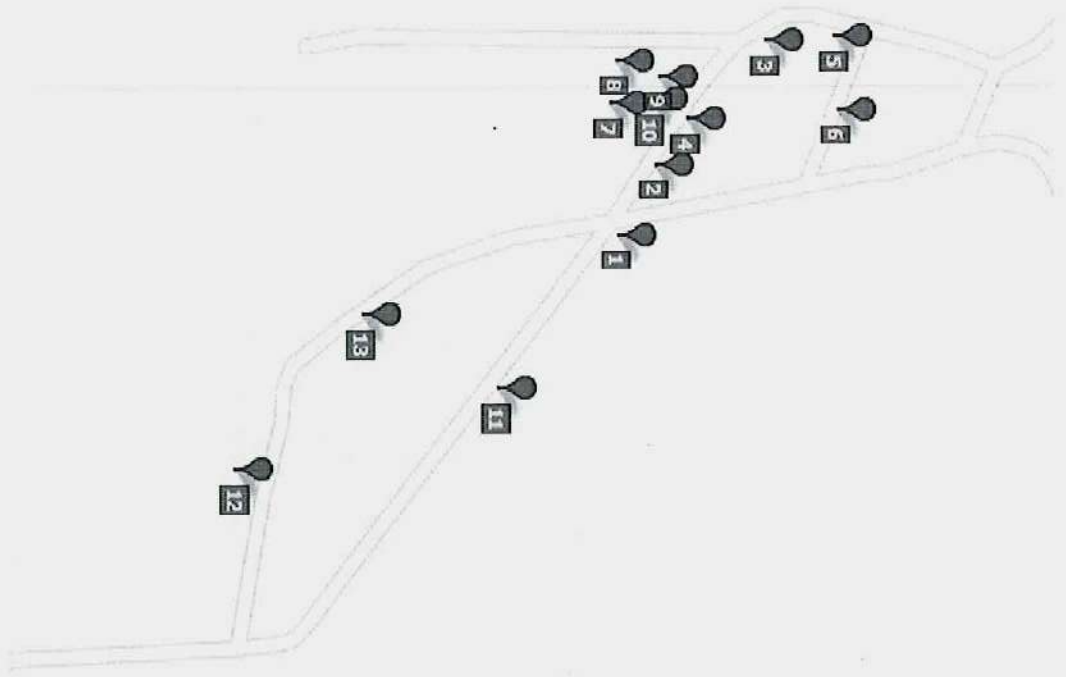

Ramiro Gomera



Comisión Federal de Electricidad

77

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS

DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COORDENADAS: 21.4636317,-103.45515 TFA: 5A

RPU: 130091155924 MEDIDOR: 98XK87 CIRCUITO: A5131605897000 TENSION: 127/220

CUENTA: 27DP58J021271160 FECHA CENSO: 20/11/2020 COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 4 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.338

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 1 | 45 | 45 | 0.25 | 56 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 3 | 90 | 90 | 0.00 | 90 |
| TOTAL | 4 | 135 | 135 | | 146 |

| | |
|---|-------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.15 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 1.76 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 53.37 |

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 4 | 135 | 135 | 146 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.15 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 1.76 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 53.37 | | | |



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLÓSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 1 SECTOR: A COLONIA: TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|-----|--------|--------|------------|-----|----------|--------|-----|---------|---------|----------------|
| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | SICOM | | DIFERENCIA | | CIRCUITO | | | | | |
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | | CARGA | CPD | | | |
| 98XK87 | 130091155924 | 20/11/2020 | 4 | 0.1463 | 1.7550 | 20200222 | 4 | 0.3380 | 4.0560 | 0 | -0.1918 | -2.3016 | A5131605897000 |
| TOTAL COLONIA | | | 4 | 0.1463 | 1.7550 | | 4 | 0.3380 | 4.0560 | 0 | -0.1918 | -2.3016 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

Ramiro Gomez

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CPD |
| 4.0000 | 0.1463 | 1.7550 | 4.0000 | 0.3380 | 4.0560 | 0.0000 | -2.3016 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Ramiro gomez





Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B. COLONIA: ALAMITOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|------------|---------|----------|---------|----------|----------------|
| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | CIRCUITO | | | |
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | | LUM | CARGA | CPD |
| SIN MEDIDOR | 130821200076 | 19/11/2020 | 49 | 6.0738 | 72.8850 | 20150707 | 48 | 7.5630 | 90.7560 | 1 | -1.4892 | -17.8704 | AS131605802500 |
| TOTAL COLONIA | | | 49 | 6.0738 | 72.8850 | | 48 | 7.5630 | 90.7560 | 1 | -1.4892 | -17.8704 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEPIC DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: | | | | | |
|----------------|--------|---------|---------|---------|----------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 49.0000 | 6.0738 | 72.8850 | 48.0000 | 7.5630 | 90.7560 |
| | | | 1.0000 | -1.4892 | -17.8704 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

| |
|--|
| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.414368,-103.2875541 TFA: 5A |
| RPU: 130821200076 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A5131605802500 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 85DP58J150550010 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: ALAMITOS |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 48 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 7.563 |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 15 | 675 | 675 | 0.25 | 844 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 11 | 330 | 330 | 0.00 | 330 |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 22 | 3,850 | 3,850 | 0.25 | 4,813 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 1 | 70 | 70 | 0.25 | 88 |
| TOTAL | 49 | 4,925 | 4,925 | | 6,074 |

| | |
|---|----------|
| CARGA INSTALADA KW | 6.07 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 72.89 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 2,216.43 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado


| | | | | |
|---|----------|-------|-------|-------|
| TOTAL | 49 | 4,925 | 4,925 | 6,074 |
| CARGA INSTALADA KW | 6.07 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 72.89 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 2,216.43 | | | |

DIRECTO

RPU: 130821200076

FECHA: 19/11/2020

CAMPAMENTO PLAN DE LOS ALAMOS

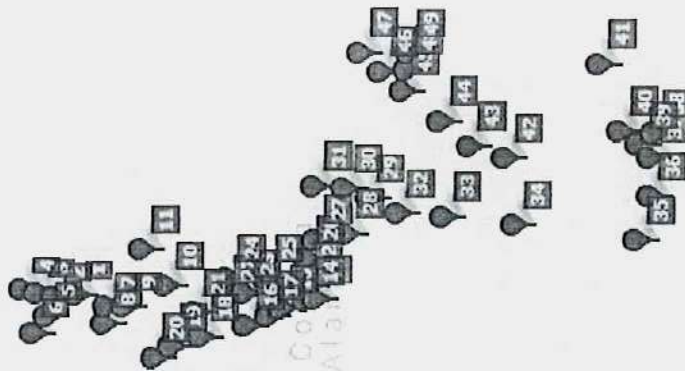




Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: EL TABLERO

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|------------|---------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 4FJ349 | 130081255688 | 19/11/2020 | 7 | 0.8125 | 9.7500 | 20200209 | 7 | 1.1190 | 13.4280 | 0 | -0.3065 | -3.6780 | A5131505799200 |
| TOTAL COLONIA | | | 7 | 0.8125 | 9.7500 | | 7 | 1.1190 | 13.4280 | 0 | -0.3065 | -3.6780 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 7.0000 | 0.8125 | 9.7500 | 7.0000 | 1.1190 | 13.4280 | 0.0000 | -0.3065 | -3.6780 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.42702,-103.2688267 TFA: 5A

RPU: 130081255688 MEDIDOR: 4FJ349 CIRCUITO: A5131605799200 TENSION: 127/220

CUENTA: 23DP58J581770071 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: EL TABLERO

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 1.119

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25%* | TOTAL |
|-----------------------------|----------|-------------|------------|-------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 2 | 90 | 90 | 0.25 | 113 |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 2 | 350 | 350 | 0.25 | 438 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 3 | 210 | 210 | 0.25 | 263 |
| TOTAL | 7 | 650 | 650 | | 813 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.81 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 9.75 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 296.50 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|-------|---|-----|-----|-----|
| TOTAL | 7 | 650 | 650 | 813 |
|-------|---|-----|-----|-----|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.81 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 9.75 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 296.50 |

MEDIDOR: 4FJ349 RPU: 130081255688 FECHA: 19/11/2020

5 1 2 3 4



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: EL TABLERO

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|----------|-----|--------|------------|---------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | FECHA A | LUM | CARGA | LUM | CARGA | CPD | |
| DIRECTO | 130920600116 | 19/11/2020 | 1 | 0.2188 | 20180912 | 7 | 0.5690 | -6 | -0.3502 | -4.2024 | A5131605798720 |
| TOTAL COLONIA | | | 1 | 0.2188 | | 7 | 0.5690 | -6 | -0.3502 | -4.2024 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEJUI DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 1.0000 | 0.2188 | 2.6250 | 7.0000 | 0.5690 | 6.8280 |
| | | | | -6.0000 | -0.3502 |
| | | | | | -4.2024 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4280048,-103.2598846 TFA: 5A
RPU: 130920600116 MEDIDOR: DIRECTO CIRCUITO: A5131605798720 TENSION: 127/220
CUENTA: 85DP58J580550010 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: EL TABLERO
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 7 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.569

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|-----------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 1 | 175 | 175 | 0.25 | 219 |
| TOTAL | 1 | 175 | 175 | | 219 |

| | |
|---|-------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.22 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 2.63 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 79.83 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|-------|-----|-----|-----|
| TOTAL | 1 | 175 | 175 | 219 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.22 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 2.63 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 79.83 | | | |

| | | |
|---------|-------------------|-------------------|
| DIRECTO | RPU: 130920600116 | FECHA: 19/11/2020 |
|---------|-------------------|-------------------|

11/11/2020



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LAS CANOITAS

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|----------------|-----|------------|-----|--------|--------|----------|-----|------------|--------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 130051156145 | | 19/11/2020 | 3 | 0.2050 | 2.4600 | 20180912 | 2 | 0.2500 | 3.0000 | 1 | -0.0450 | -0.5400 | AS131605800700 |
| TOTAL COLONIA: | | | 3 | 0.2050 | 2.4600 | | 2 | 0.2500 | 3.0000 | 1 | -0.0450 | -0.5400 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 3.0000 | 0.2050 | 2.4600 | 2.0000 | 0.2500 | 3.0000 | 1.0000 | -0.0450 | -0.5400 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| |
|--|
| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4133536,-103.2673304 TFA: 5A |
| RPU: 130051156146 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A5131605800700 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 85DP58J670550010 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LAS CANOITAS |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 2 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.25 |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 1 | 30 | 30 | 0.00 | 30 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 2 | 140 | 140 | 0.25 | 175 |
| TOTAL | 3 | 170 | 170 | | 205 |

| | |
|---|-------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.21 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 2.46 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 74.81 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

[Handwritten signature in blue ink]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

[Handwritten signature in blue ink]

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|-------|-----|-----|-----|
| TOTAL | 3 | 170 | 170 | 205 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.21 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 2.46 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 74.81 | | | |

| | | |
|---------|-------------------|-------------------|
| DIRECTO | RPU: 130051156146 | FECHA: 19/11/2020 |
|---------|-------------------|-------------------|



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]






Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LAGUNA BLANCA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|------|------------|-----|--------|--------|---------|-----|------------|--------|-----|----------|--------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| DIRECTO | ALTA | 19/11/2020 | 2 | 0.2488 | 2.9850 | | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | 0.2488 | 2.9856 | A5131605814380 |
| TOTAL COLONIA | | | 2 | 0.2488 | 2.9850 | | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | 0.2488 | 2.9856 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

| TOTAL INFORME: | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
| 2.0000 | 0.2488 | 2.9850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| | | | 2.0000 | 0.2488 | 2.9856 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3918404,-103.3037136 TFA: 5A

RPÚ: ALTA MEDIDOR: DIRECTO CIRCUITO: A5131605814380 TENSION: 127/220

CUENTA: FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LAGUNA BLANCA

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 0 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|-----------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 1 | 30 | 30 | 0.00 | 30 |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 1 | 175 | 175 | 0.25 | 219 |
| TOTAL | 2 | 205 | 205 | | 249 |

| | |
|---|-------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.25 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 2.99 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 90.77 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|-------|-----|-----|-----|
| TOTAL | 2 | 205 | 205 | 249 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.25 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 2.99 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 90.77 | | | |



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4274319,-103.309915 TFA: 5A
RPU: 130081255700 MEDIDOR: 84YP11 CIRCUITO: A5131605815880 TENSION: 127/220
CUENTA: 21DP58J181510045 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LA MONA
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 1 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.081

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------|----------|-------------|-----------|--------|-----------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 1 | 45 | 45 | 0.25 | 56 |
| TOTAL | 1 | 45 | 45 | | 56 |

| | |
|---|-------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.06 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 0.68 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 20.53 |



[Handwritten signature]

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Handwritten signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL | 1 | 45 | 45 | 56 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.06 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 0.68 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 20.53 | | | |

MEDIDOR: 84YP11

RPU: 130081255700

FECHA: 19/11/2020



CAMPAMENTO PLAT
DE LOS ALAMOS



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4277983,-103.32756 TFA: 5A

RPU: 1300812S6391 MEDIDOR: 80YP61 CIRCUITO: A5131605818460 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J181511040 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LAS PRESITAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 6 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.9

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|------------------------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 2 | 90 | 90 | 0.25 | 113 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 2 | 60 | 60 | 0.00 | 60 |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 3 | 525 | 525 | 0.25 | 656 |
| TOTAL | 7 | 675 | 675 | | 829 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.83 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 9.95 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 302.43 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 7 | 675 | 675 | 829 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.83 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 9.95 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 302.43 | | | |

| | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| MEDIDOR: 80YP61 | RPU: 130081256391 | FECHA: 19/11/2020 |
|-----------------|-------------------|-------------------|



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2. SECTOR: B. COLONIA: LAS PRESTAS

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|------------|---------|-----|----------|--------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| SIN MEDIDOR | 130081256391 | 19/11/2020 | 14 | 1.2538 | 15.0450 | 20200107 | 6 | 0.9000 | 10.8000 | 8 | 0.3538 | 4.2456 | A5131605821160 |
| TOTAL COLONIA | | | 14 | 1.2538 | 15.0450 | | 6 | 0.9000 | 10.8000 | 8 | 0.3538 | 4.2456 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Handwritten signature]

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Handwritten signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 14.0000 | 1.2538 | 15.0450 | 6.0000 | 0.9000 | 10.8000 | 8.0000 | 0.3538 | 4.2456 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4226717,-103.3271167 TFA: 5A

RPU: 130081256391 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A5131605821160 TENSION: 127/220

CUENTA: 21DP58J181511040 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LAS PRESITAS

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 6 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.9

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 3 | 135 | 135 | 0.25 | 169 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 7 | 210 | 210 | 0.00 | 210 |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 4 | 700 | 700 | 0.25 | 875 |
| TOTAL | 14 | 1,045 | 1,045 | | 1,254 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 1.25 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 15.05 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 457.52 |




REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL | 14 | 1,045 | 1,045 | 1,254 |
| CARGA INSTALADA KW | 1.25 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 15.05 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 457.52 | | | |

DIRECTO RPU: 130081256391 FECHA: 19/11/2020



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2. SECTOR: B. COLONIA: LAS PRESITAS

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|----------|-----|--------|------------|---------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | FECHA A | LUM | CARGA | LUM | CARGA | CPD | |
| 80YP62 | 130081256412 | 19/11/2020 | 10 | 0.5150 | 20200116 | 9 | 0.7940 | 9.5280 | -0.2790 | -3.3480 | A5131605819780 |
| TOTAL COLONIA | | | 10 | 0.5150 | | 9 | 0.7940 | 9.5280 | -0.2790 | -3.3480 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 10.0000 | 0.5150 | 6.1800 | 9.0000 | 0.7940 | 9.5280 | 1.0000 | -0.2790 | -3.3480 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4248761, -103.3272561 TFA: 5A
RPU: 130081256412 MEDIDOR: 80YP62 CIRCUITO: A5131805819780 TENSION: 127/220
CUENTA: 21DP58J181500471 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LAS PRESITAS
LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 9 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.794

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|---------------------------------|-----------|-------------|------------|--------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 6 | 270 | 270 | 0.25 | 338 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 3 | 90 | 90 | 0.00 | 90 |
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 1 | 70 | 70 | 0.25 | 88 |
| TOTAL | 10 | 430 | 430 | | 515 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.52 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 6.18 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 187.93 |



[Handwritten Signature]
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA


[Handwritten Signature]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|-------|----|-----|-----|-----|
| TOTAL | 10 | 430 | 430 | 515 |
|-------|----|-----|-----|-----|

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.52 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 6.18 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 187.93 |

| | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| MEDIDOR: 80YP62 | RPU: 130081256412 | FECHA: 19/11/2020 |
|-----------------|-------------------|-------------------|

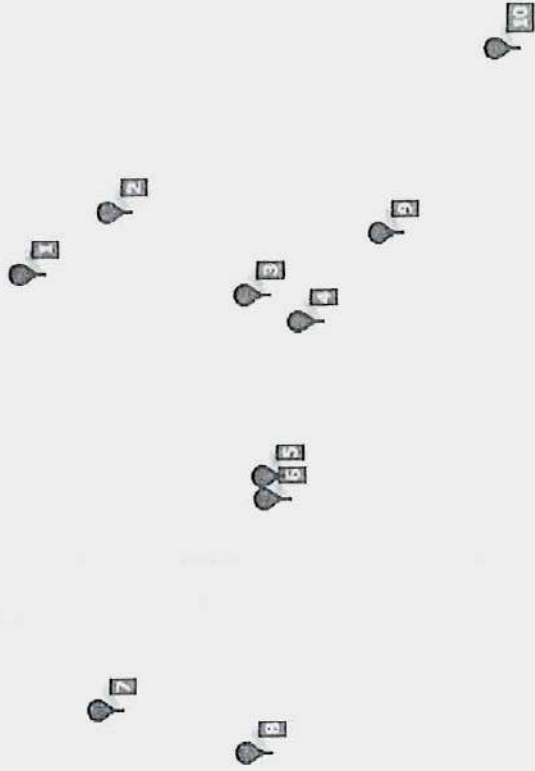

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LOMA ALTA

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|------------|---------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| SIN MEDIDOR | 130870500458 | 19/11/2020 | 18 | 1.5888 | 19.0650 | 20180912 | 15 | 2.1810 | 26.1720 | 3 | -0.5922 | -7.1064 | A5131605810540 |
| TOTAL COLONIA | | | 18 | 1.5888 | 19.0650 | | 15 | 2.1810 | 26.1720 | 3 | -0.5922 | -7.1064 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Handwritten signature]

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Handwritten signature]

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 18.0000 | 1.5888 | 19.0650 | 15.0000 | 2.1810 | 26.1720 | 3.0000 | -0.5922 | -7.1064 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

| |
|--|
| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3840751,-103.286901 TFA: 5A |
| RPU: 130870500468 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A5131605810540 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 85DP581310550010 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LOMA ALTA |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 15 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2.181 |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 4 | 180 | 180 | 0.25 | 225 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 9 | 270 | 270 | 0.00 | 270 |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 5 | 875 | 875 | 0.25 | 1,094 |
| TOTAL | 18 | 1,325 | 1,325 | | 1,589 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 1.59 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 19.07 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 579.77 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD


Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL | 18 | 1,325 | 1,325 | 1,589 |
| CARGA INSTALADA KW | 1.59 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 19.07 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 579.77 | | | |

DIRECTO

RPU: 130870500468

FECHA: 19/11/2020

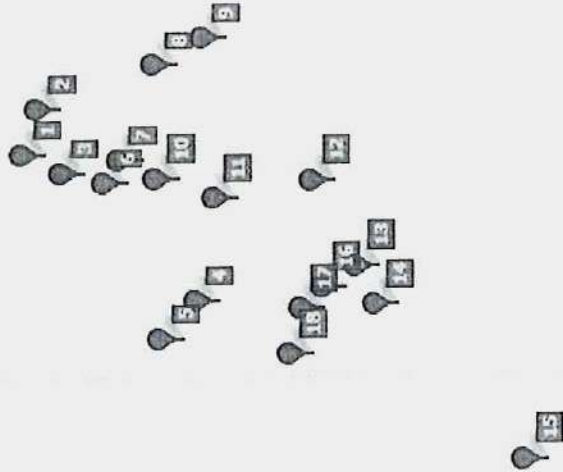

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

| |
|---|
| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4278783,-103.317465 TFA: 5A |
| RPU: 130081255718 MEDIDOR: 84YP10 CIRCUITO: A5131605817320 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 21DP58J181510020 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: RANCHO LOS SERRANOS |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 3 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.244 |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------|----------|-------------|------------|--------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 2 | 90 | 90 | 0.25 | 113 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 1 | 30 | 30 | 0.00 | 30 |
| TOTAL | 3 | 120 | 120 | | 143 |

| | |
|---|-------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.14 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 1.71 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 52.00 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 3 | 120 | 120 | 143 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.14 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 1.71 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 52.00 | | | |

| | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| MEDIDOR: 84YP10 | RPU: 130081255718 | FECHA: 19/11/2020 |
|-----------------|-------------------|-------------------|



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL 2 SECTOR B COLONIA: EL SERRANO

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | FECHA A | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|---------|-----|------------|----------|----------------|----------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | | |
| SIN MEDIDOR | 130870700297 | 19/11/2020 | 13 | 0.6313 | 7.5750 | 20180912 | 14 | 2.0000 | 24.0000 | -1 | -1.3688 | -16.4256 | A5131605808740 | |
| TOTAL COLONIA | | | 13 | 0.6313 | 7.5750 | | 14 | 2.0000 | 24.0000 | -1 | -1.3688 | -16.4256 | | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Signature]
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Signature]
REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|---------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|----------|
| 13.0000 | 0.6313 | 7.5750 | 14.0000 | 2.0000 | 24.0000 | -1.0000 | -1.3688 | -16.4256 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.3946912,-103.2901705 TFA: 5A
 RPU: 130870700297 MEDIDOR: SIN MEDIDOR CIRCUITO: A5131605808740 TENSION: 127/220
 CUENTA: 8SDP58J300550010 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: EL SERRANO

LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 14 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 2

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------|------------|
| AHORRADORES | | | | | |
| AHORRADOR 45 WATTS | 2 | 90 | 90 | 0.25 | 113 |
| LUZ DE LED | | | | | |
| LED 30 WATTS | 10 | 300 | 300 | 0.00 | 300 |
| VAPOR MERCURIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE MERCURIO 175 WATTS | 1 | 175 | 175 | 0.25 | 219 |
| TOTAL | 13 | 565 | 565 | | 631 |

| | |
|---|--------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.63 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 7.58 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 230.36 |




[Handwritten Signature]
 REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Handwritten Signature]
 REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|-----------|------------|------------|------------|
| TOTAL | 13 | 565 | 565 | 631 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.63 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 7.58 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 230.36 | | | |

DIRECTO RPU: 130870700297 FECHA: 19/11/2020

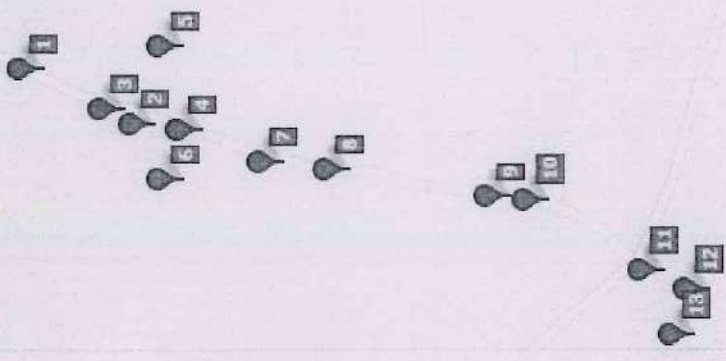

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Comisión Federal de Electricidad

DIVISIÓN BAJÍO
 ZONA ZACATECAS
 DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
 ANEXO 4 LUMINARIAS

TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COLONIA: LOS BORDOS

| MEDIDOR | RPU | CENSO 2020 | | | SICOM | | | DIFERENCIA | | | CIRCUITO | | |
|---------------|--------------|------------|-----|--------|--------|----------|-----|------------|--------|-----|----------|---------|----------------|
| | | FECHA | LUM | CARGA | CPD | FECHA A | LUM | CARGA | CPD | LUM | | CARGA | CPD |
| 84Y09 | 130081255696 | 19/11/2020 | 2 | 0.1750 | 2.1000 | 20200109 | 2 | 0.2060 | 2.4720 | 0 | -0.0310 | -0.3720 | A5131605816480 |
| TOTAL COLONIA | | | 2 | 0.1750 | 2.1000 | | 2 | 0.2060 | 2.4720 | 0 | -0.0310 | -0.3720 | |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado



[Handwritten signature]
 REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
 MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

[Handwritten signature]
 REPRESENTANTE DE
 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

TOTAL INFORME:

| LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD | LUM | CARGA | CPD |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 2.0000 | 0.1750 | 2.1000 | 2.0000 | 0.2060 | 2.4720 | 0.0000 | -0.0310 | -0.3720 |

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

DIVISIÓN BAJÍO
ZONA ZACATECAS
DESGLOSE DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
LUMINARIAS

ANEXO 3

| |
|---|
| TERRITORIAL: 2 SECTOR: B COORDENADAS: 21.4304733,-103.3046767 TFA: 5A |
| RPU: 130081255696 MEDIDOR: 84YP09 CIRCUITO: A5131605816480 TENSION: 127/220 |
| CUENTA: 21DP58J181510035 FECHA CENSO: 19/11/2020 COLONIA: LOS BORDOS |
| LUMINARIAS CENSO ANTERIOR: 2 CARGA KW CENSO ANTERIOR: 0.206 |

OBSERVACIONES DE FACTURACIÓN: MUNICIPIO

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | TOTAL WATTS | SUBTOTAL | +25% * | TOTAL |
|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|-------|
| VAPOR SODIO ALTA PRESION | | | | | |
| VAPOR DE SODIO 70 WATTS | 2 | 140 | 140 | 0.25 | 175 |
| TOTAL | 2 | 140 | 140 | | 175 |

| | |
|---|-------|
| CARGA INSTALADA KW | 0.18 |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 2.10 |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 63.86 |



REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZALEZ ORTEGA

REPRESENTANTE DE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Nota: cuando el valor de eficiencia de los equipos auxiliares sea menor al 25%, se multiplicará por el valor comprobado

| | | | | |
|---|-------|-----|-----|-----|
| TOTAL | 2 | 140 | 140 | 175 |
| CARGA INSTALADA KW | 0.18 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH (12 HRS.) | 2.10 | | | |
| CONSUMO PROMEDIO MENSUAL KWH (30.41 días) | 63.86 | | | |

| | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| MEDIDOR: 84YP09 | RPU: 130081255696 | FECHA: 19/11/2020 |
|-----------------|-------------------|-------------------|



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
SECCIÓN: ADMINISTRATIVA
N° DE OFICIO: 90 de González Ortega
EXPEDIENTE: 09/2021 GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

ASUNTO: Se envía información.

Teúl de González Ortega Zacatecas a 16 de Agosto de 2021.

C. JESUS RANGEL ACEDES VALLES

En atención a su solicitud con No. de Folio 00466721 de fecha 23/07/2021, en el cual se le envía la siguiente información:

En el punto No. 1 Fecha del último censo realizado por la comisión federal de electricidad a alumbrado público, si lo hizo la CFE sola o en compañía de Alumbrado Público.

Informo a usted que la fecha del último censo fue del 19 al 25 de noviembre del 2020, y lo realizaron C.F.E. Y ALUMBRADO PUBLICO.

En el punto 3.- Resultado del último censo señalando cantidades, capacidades y clases de iluminación (sodio, mercurio, aditivos, fluorescentes, led, etc.) de luminarias instaladas en el Municipio,

Anexo al presente Censo de Alumbrado Publico Zona Zacatecas Municipio Teúl de González Ortega, Zac. donde se encuentra dicha información, Esperando Cumplir con lo solicitado.

Sin otro particular agradezco de antemano la atención al presente.



ATENTAMENTE
"JUNTOS AVANZAREMOS"

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.
CP. 99800

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C. JOSÉ DE JESÚS RODRIGUEZ ROBLES.